
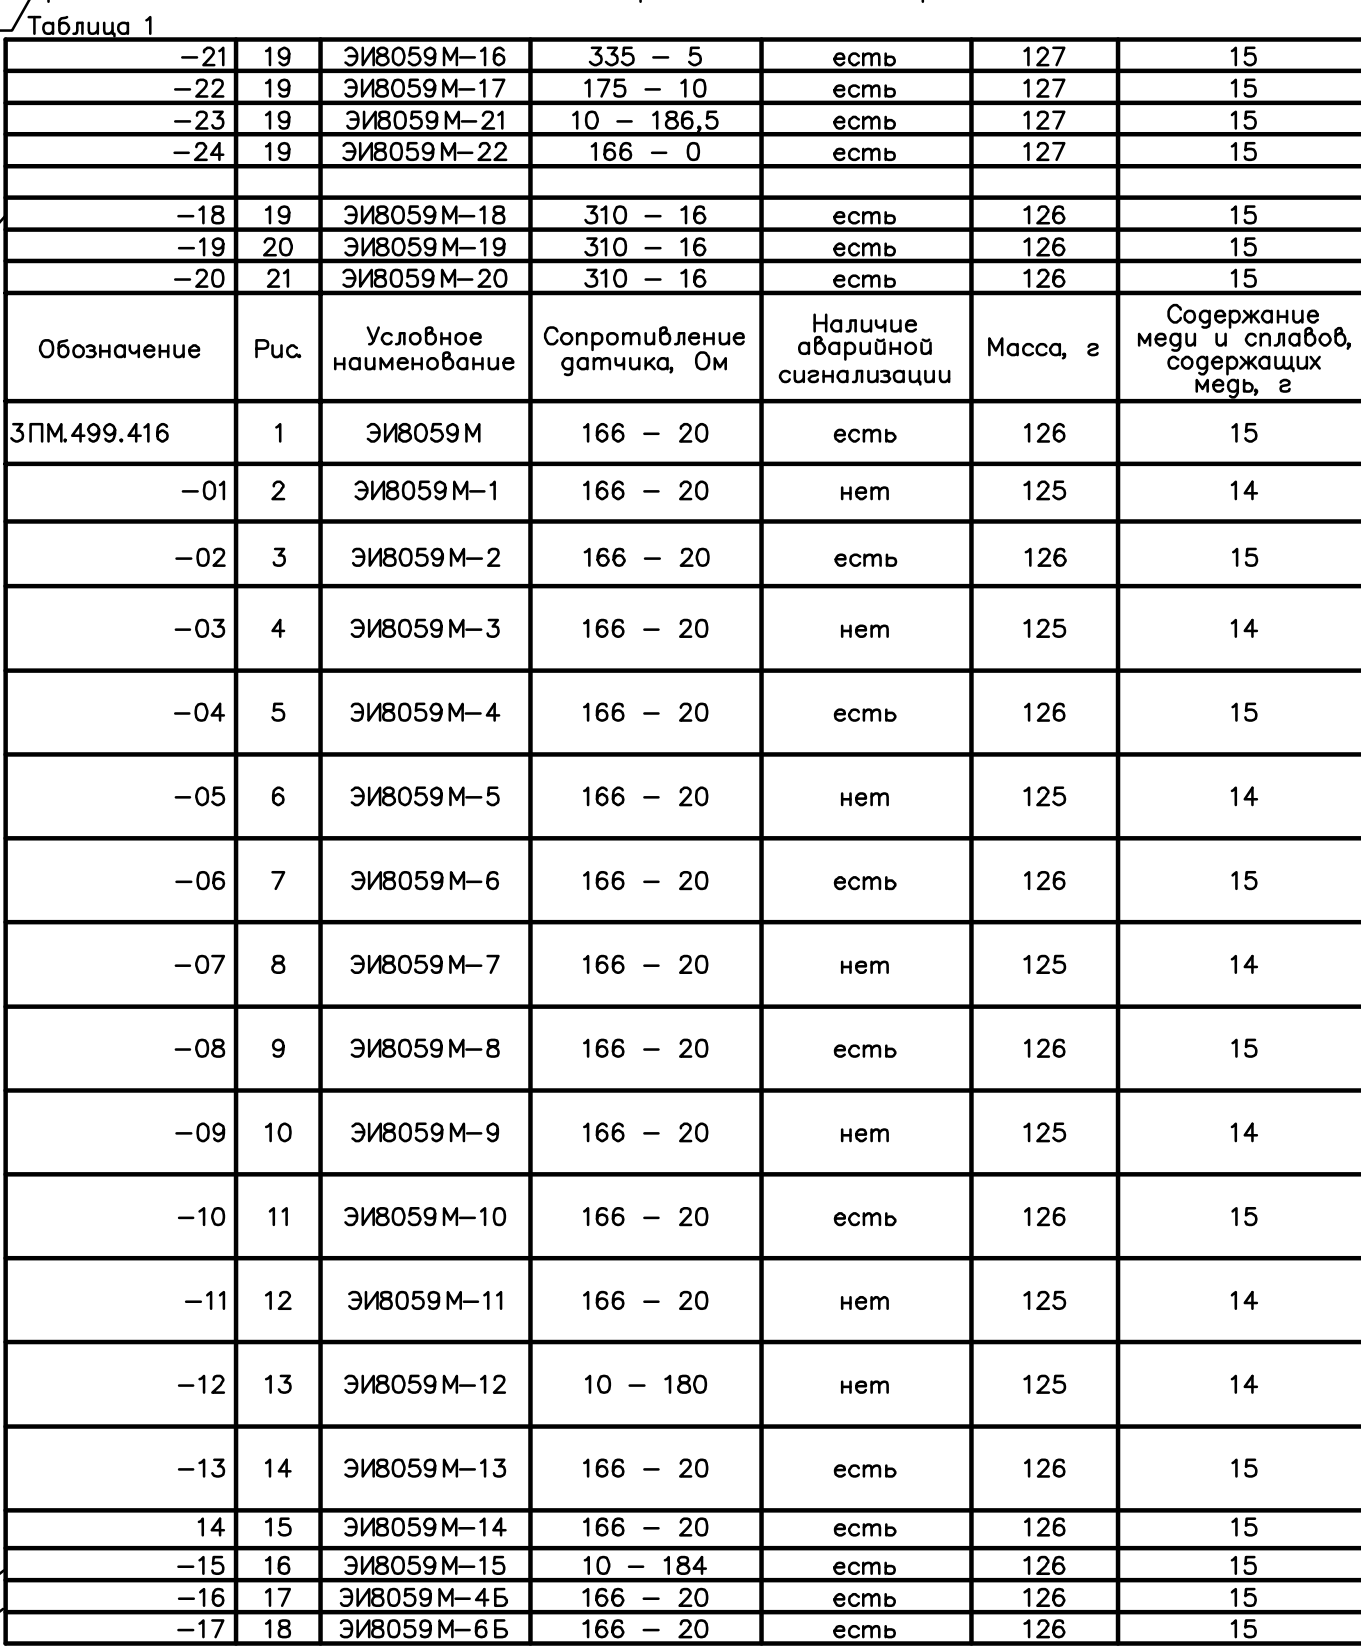


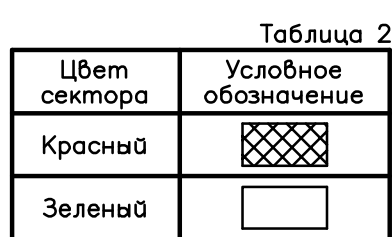

1. Кольцо на стеклок, тон фольга, кольчатый кабель – черные штрихи, буква, зона с отпечатком, кольчатая стрелка – белая.
2. Цветовые сектора шкалы указателя 3ИВ059–14 в соответствии с таблицей 2:
- красный – опасная, неустойчивая режим работы; зеленый – безопасность, нормальный режим работы. Штриховка показана условно.
3. Номинальное напряжение системы электрооборудования 24 В.
4. Для обеспечения шкалы применены автобразоры GNS-1206UR. Посетками шкалы – зеленое шифта.
5. Для обратной синхронизации давления применен световой GNS-1206UR. Цвет индикатора – красный. Наличие обратной синхронизации в соответствии с таблицей 1.
6. Пороговизация пробного к контактам указателя при помощи индикатора 02-3-11 (шт 37.03.032-48).
7. Толщина панели для крепления указателя от 3 до 3 мм.
8. Для монтажа указателя в комплект поставки входят: шпала 8П1М40.316, шпала 5.655.016 (шт 602–70), вокало М6–Н05.016 (шт 502–70) в количестве по 1 шт.
9. Монт. автоматы вокалы при установке указателя (0,8±0,1) мм.
10. Степень защиты указателя от проникновения пыли и воды со стороны стекла соответствует типу IP54, с других сторон – другие IP54 по ГОСТ 14254–96.
11. Контактные штифты У2Т2 по ГОСТ 15150–69.
12. Двухсторонние металлы штифты. Сохранение между и штифтов, сохраняющих меру в контактах, колонках, печатной плате, штифтах, штифтах, штифтах в соответствии с таблицей 1.
13. Указатель должен соответствовать
- ТУ YU 300125187.225–2007.
14. Маркировка товарного знака предприятия – штифтов.
15. Маркировка условных наименований указателя.
16. Маркировка штифтов (штифтов) – показана для примера.
17. Клеймо ОТК.
18. Указатель имеет внутреннее электрическое соединение контакта "+" с крепежным болтом.

[illegible]