

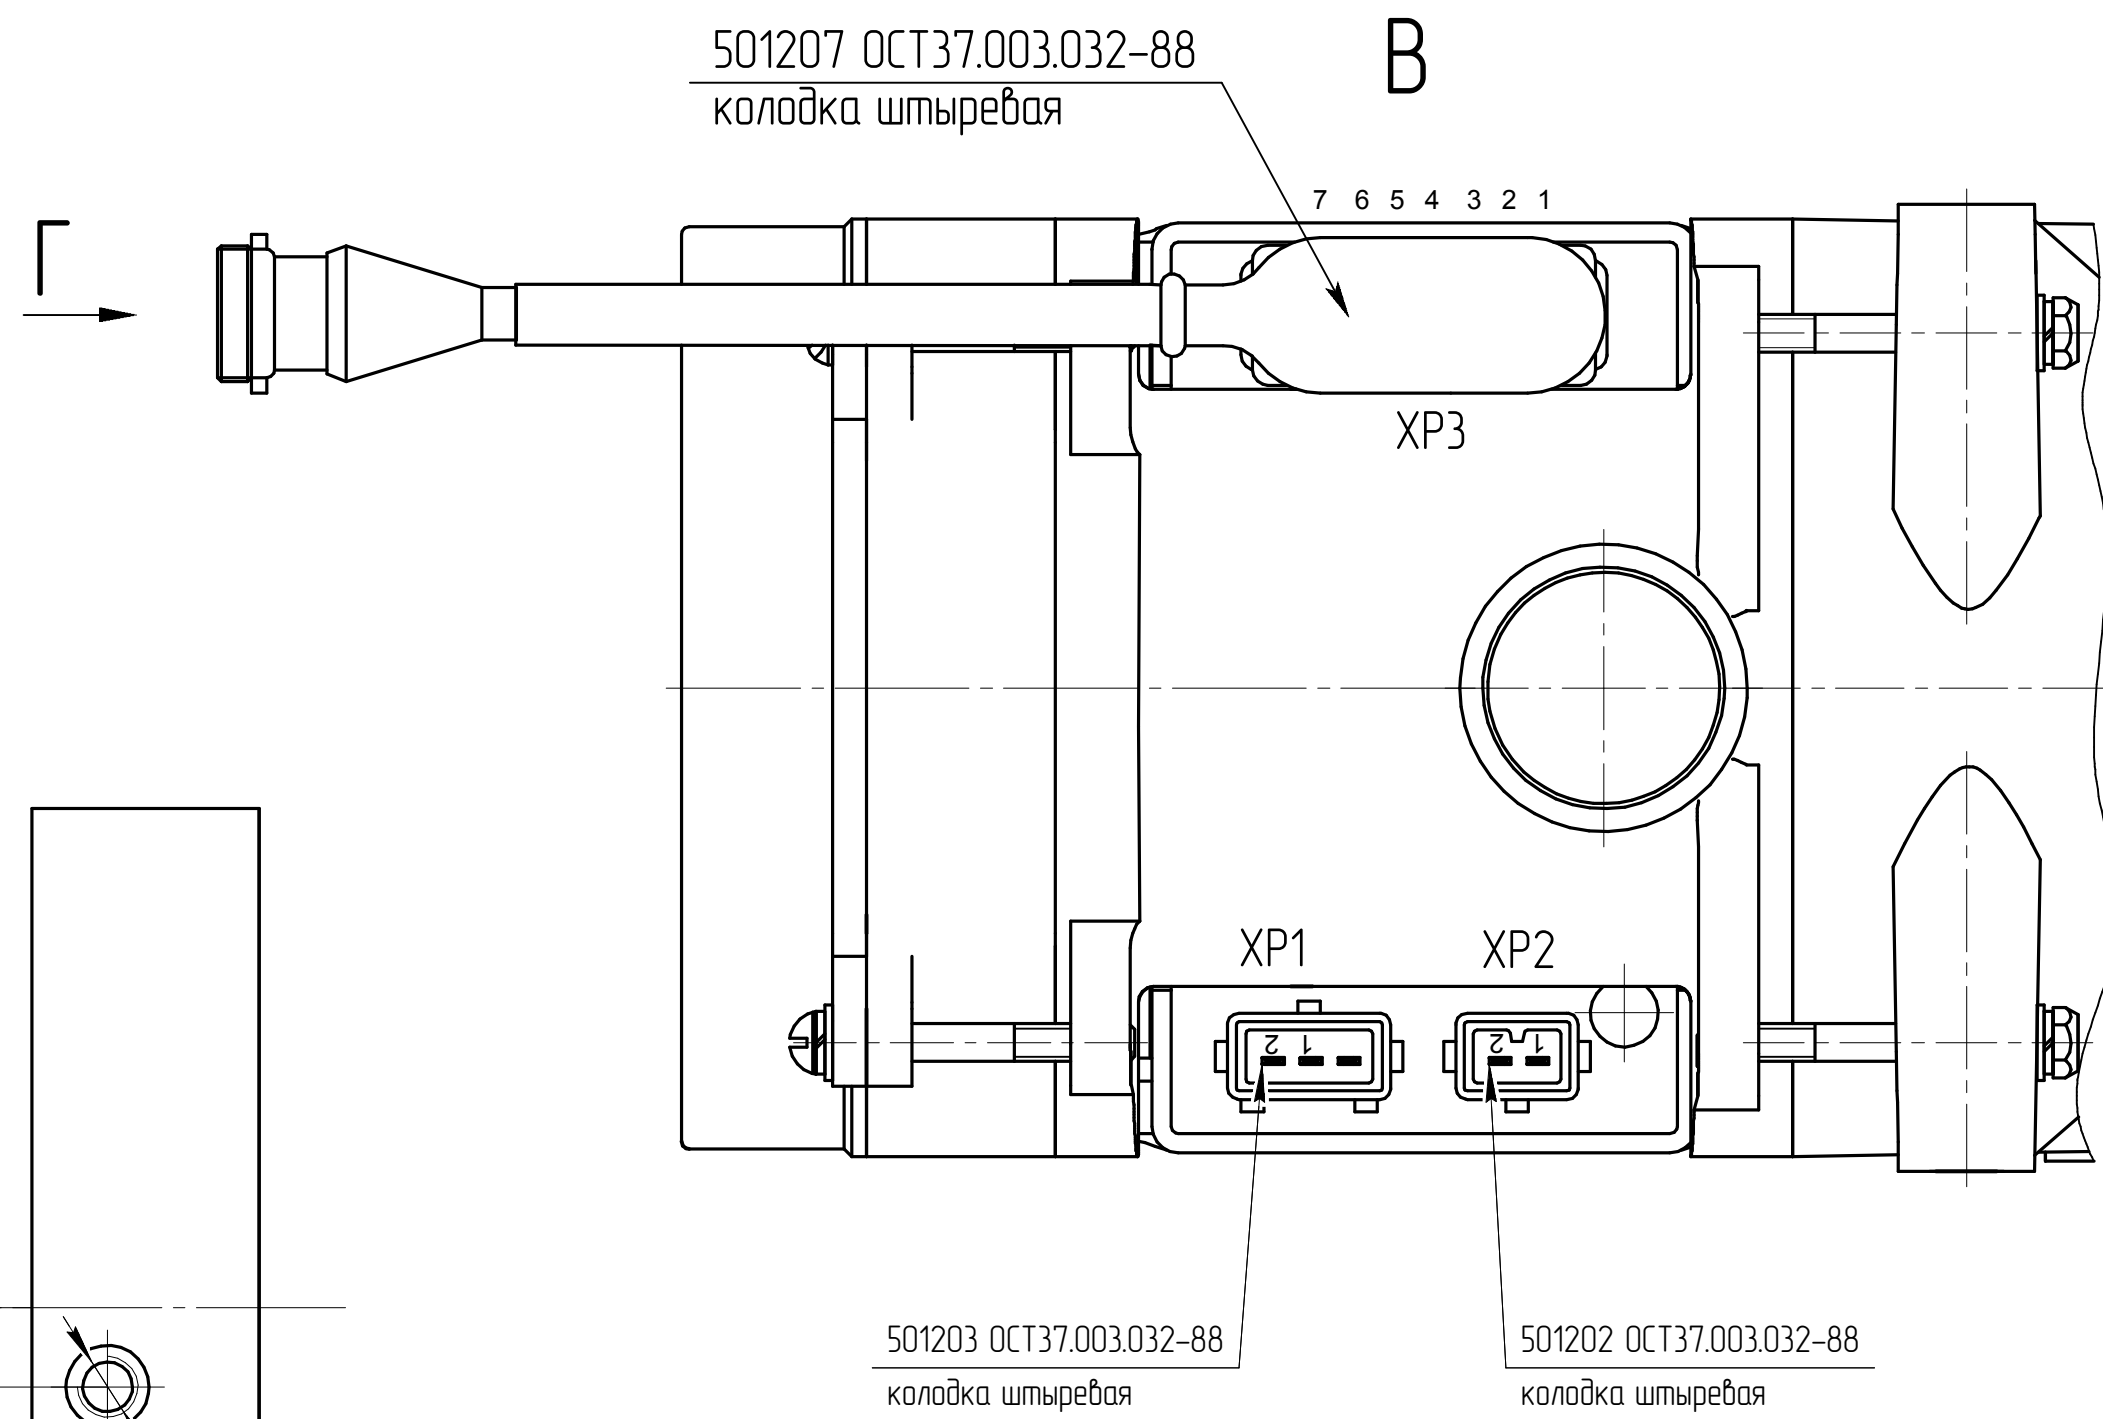
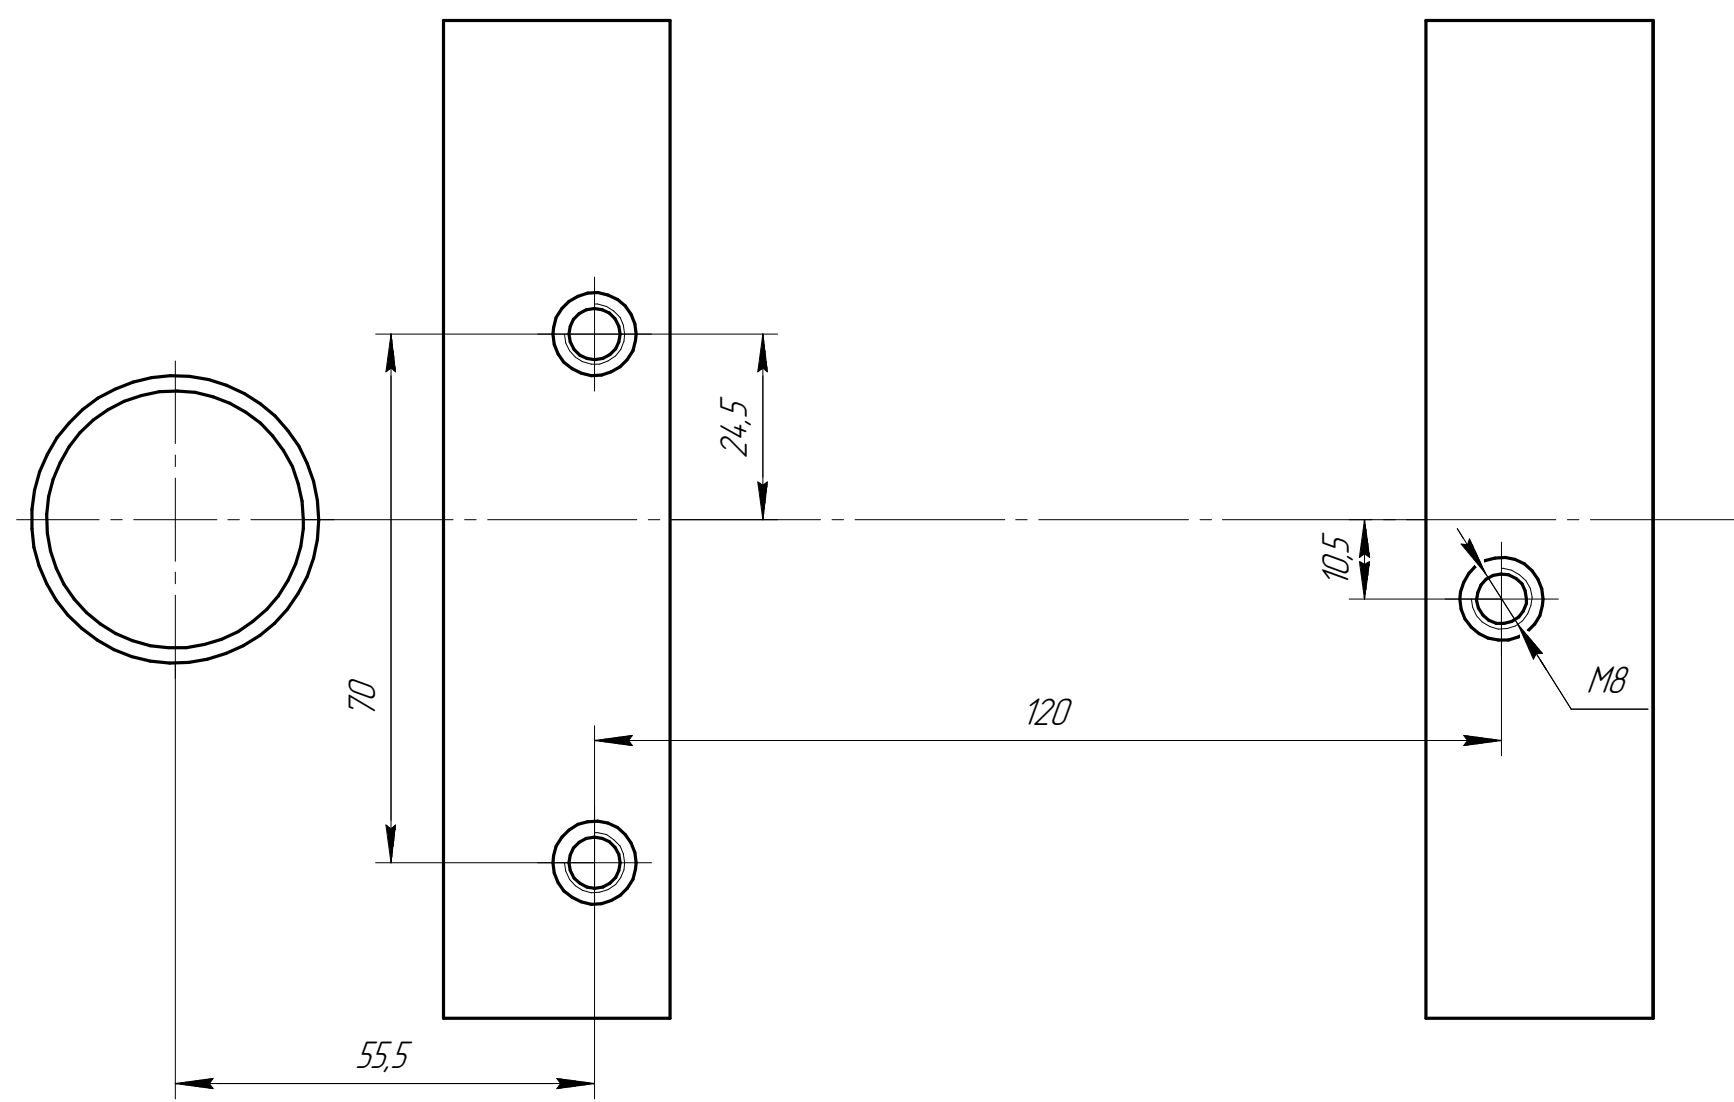

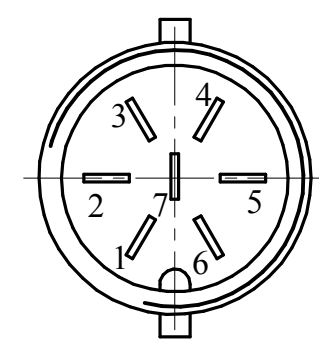
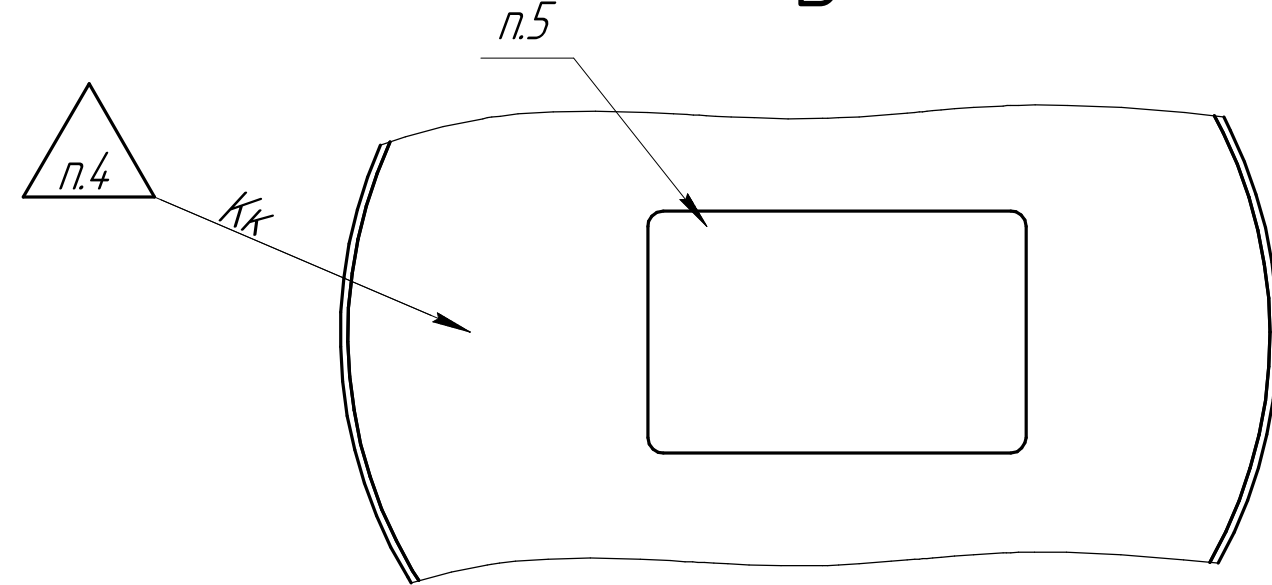


Таблица исполнений

Исполнение	Теплопроизводительность, кВт	Потребляемая мощность, Вт	Расход топлива, л/ч	Напряжение питания, В
Stream 90	9±0.9	90	1,1	24
Stream 120	12±1,2	110	1,46	24
Stream 160	16±1,6	130	1,95	24

Номер контакта	Адрес
	Колодка ХР1
1	Топливный насос (+)
2	Топливный насос (-)

Номер контакта	Адрес Колодка XP2
1	Електронасос (+)
2	Електронасос (-)

Номер контакта	Адрес
1	Реле
2	LIN
3	Реле
4	+24В
5	
6	+24В питание пульта управления
7	-24В (общий)

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002.
2. Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схеме в соответствии с 16ЖД24.8106РЗ.
3. Присоединительные колодки: колодка гнездовая 601202, 601203 по ОСТЗ7.003.032-88. Разетка СЦ7.601607 ТУ4573-002-07585144-99.
4. Клеймо ОТК.
5. Товарный знак завода изготовителя, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления подогревателя указаны на табличке.
6. Название подогревателя в зависимости от исполнения см. табл. исполнений.

						16ЖД24.8106.000-04 ГЧ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Жидкостный подогреватель-отопитель Габаритный чертеж		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Выноградов							
Пров.	Тихонов							1:1
Г.контр.						Лист	Листов	1
И.контр.						АО "ЭЛТРА-Термо"		
Умб.	Тихонов							