

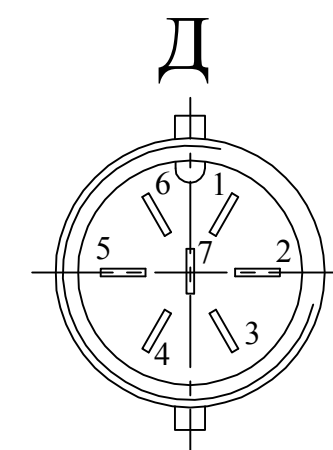
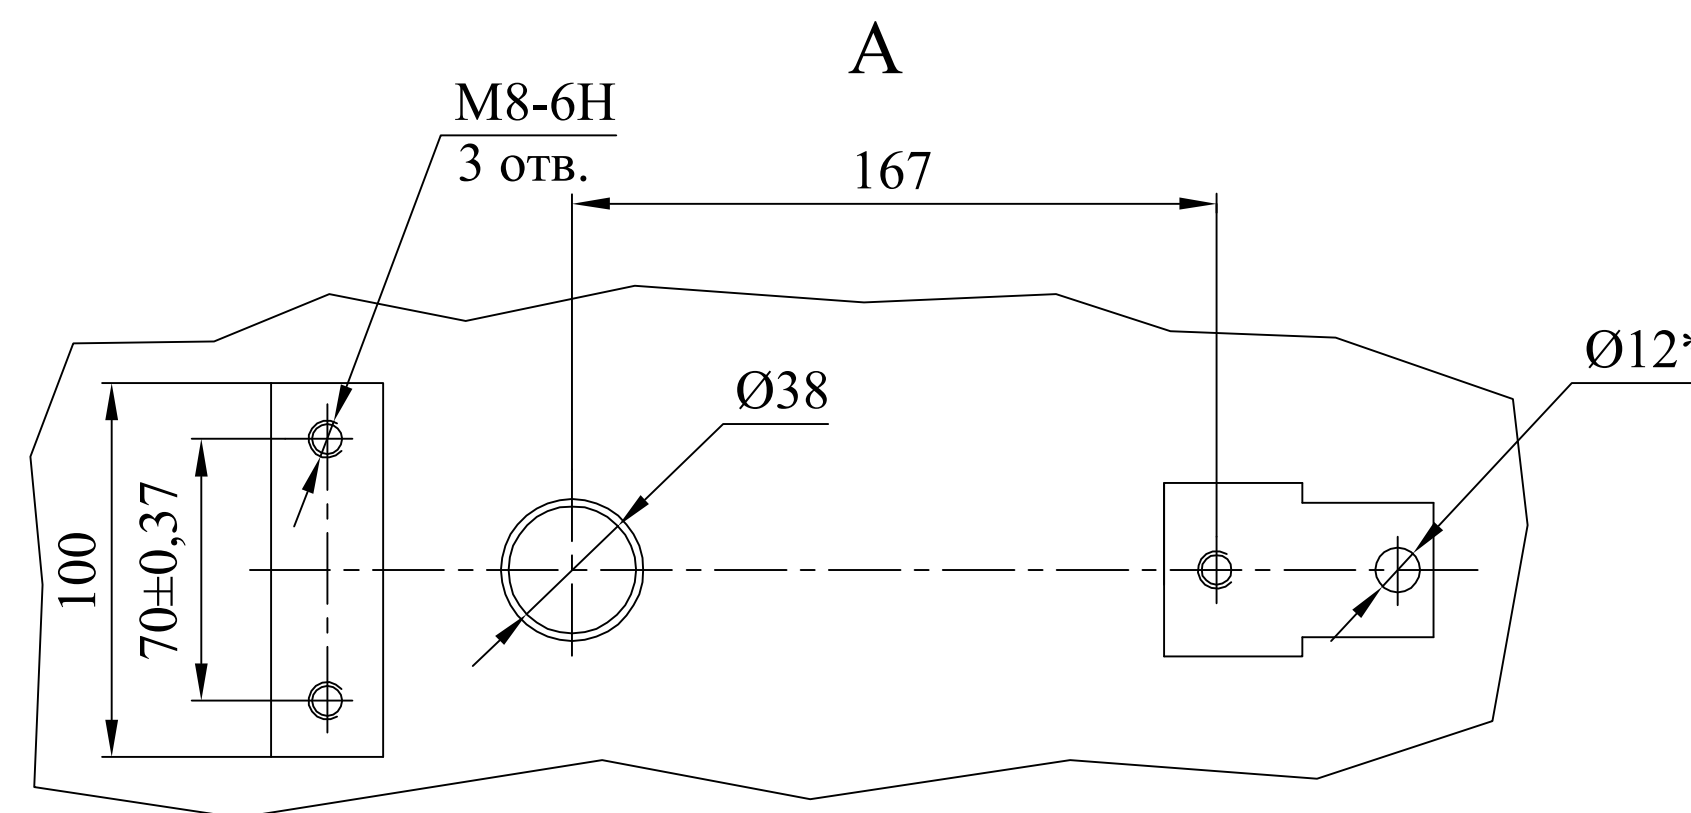


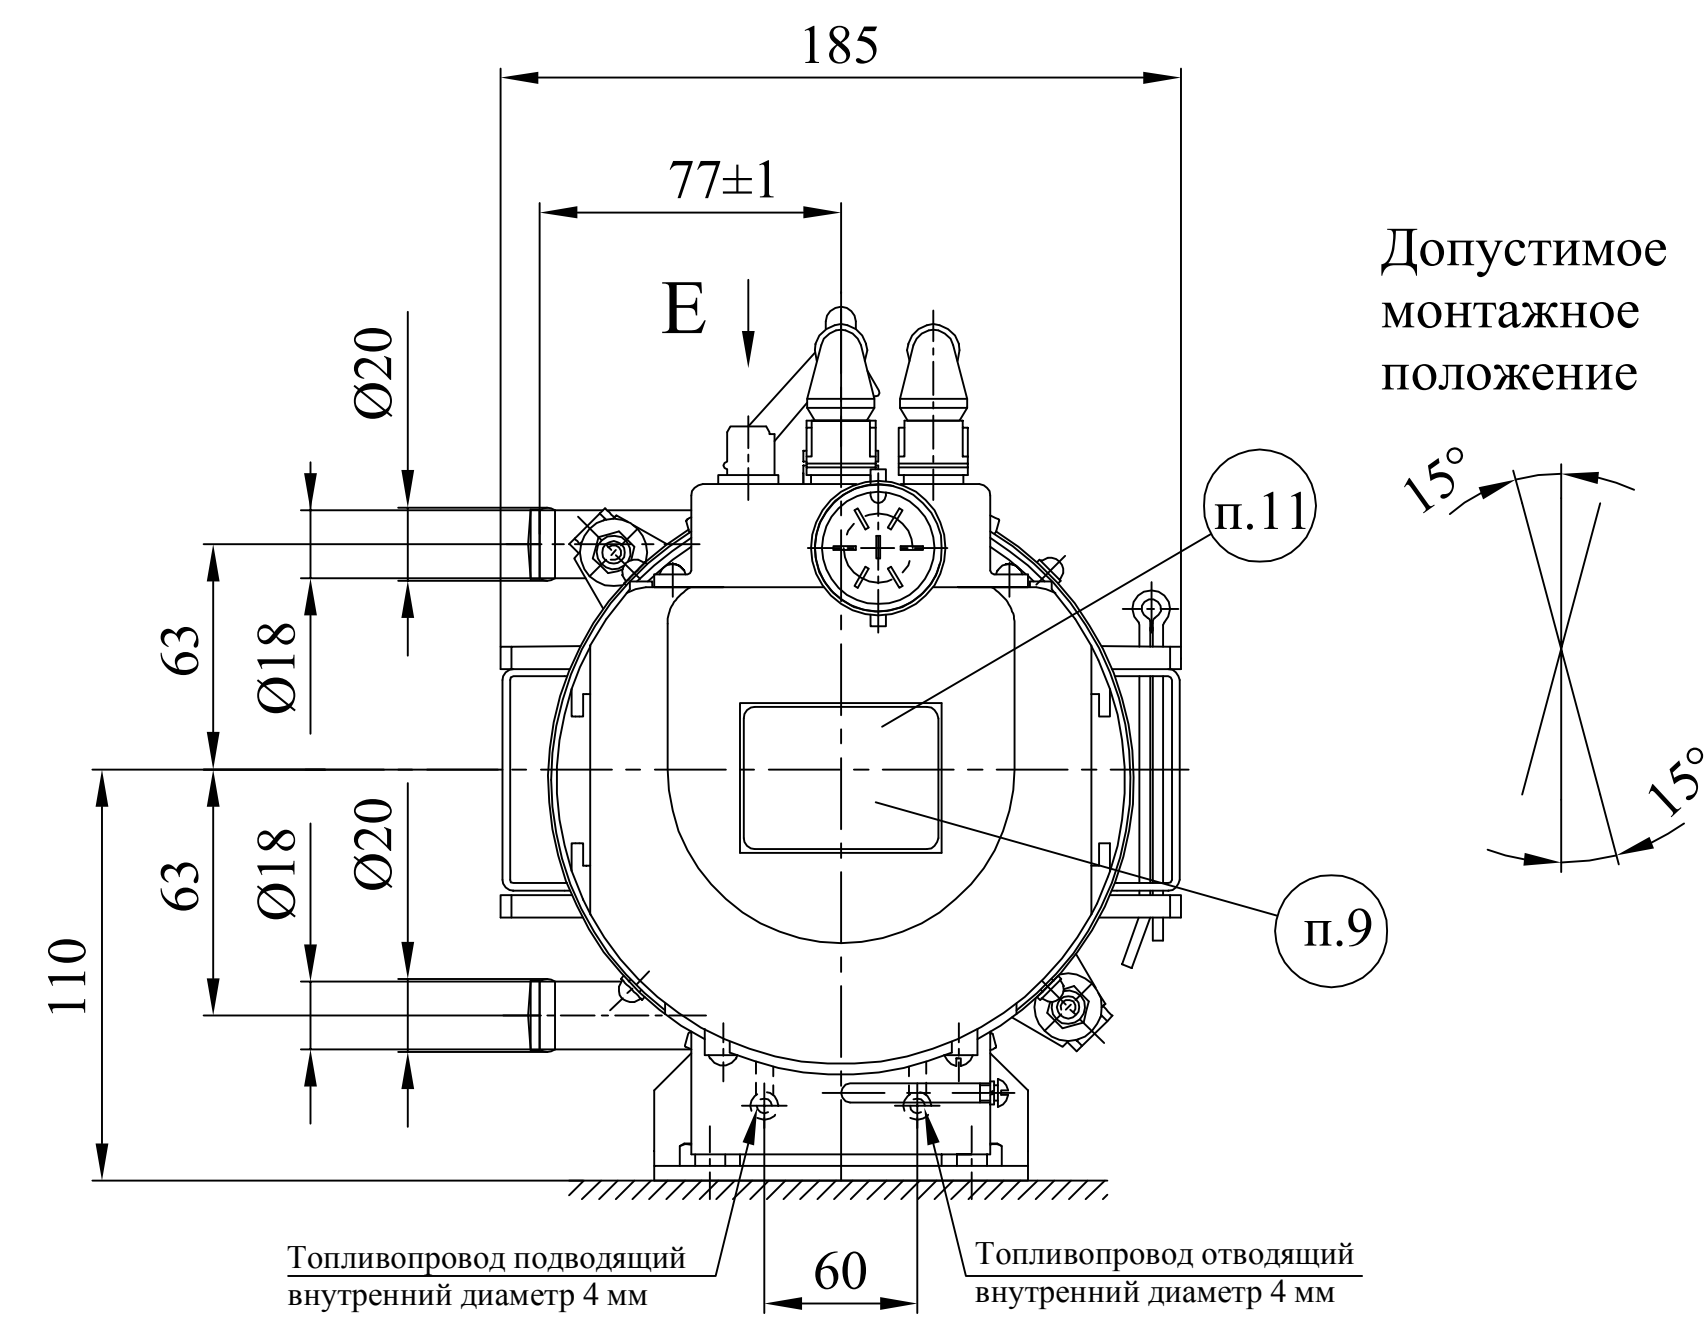

Расположение контактов на блоке управления со стороны штырей

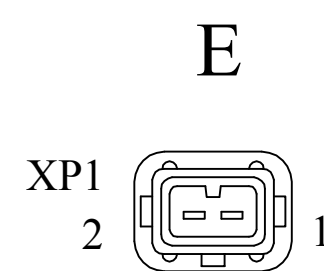

Номер контакта	Адрес
	Колодка ХР1
1	Электронасос (+)
2	Электронасос (-)

Номер контакта	Адрес
1	
2	LIN
3	Контрольная лампа
4	+ 24 В
5	Вкл/выкл
6	+ 24 В питание пульта управления
7	- 24 В (общий)

- | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------|--|-------------------|----------|---------|-----|
| | | | | 15.8106.000-15 ГЧ | | | | |
| | | | | Подогреватель
жидкостный
Габаритный чертёж | Лит. | Масса | Масштаб | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | | Дата | 0 | 15 | 1:2 |
| Разраб. | Матюнин | | | | | | | |
| Пров. | Бевз | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | Лист | Листов 1 | | |
| Н.контр. | Бирюкова | | | | 000 "Элтра-Термо" | | | |
| Утв. | Кислицын | | | | | | | |