

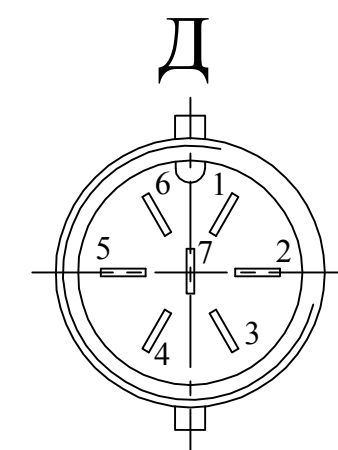


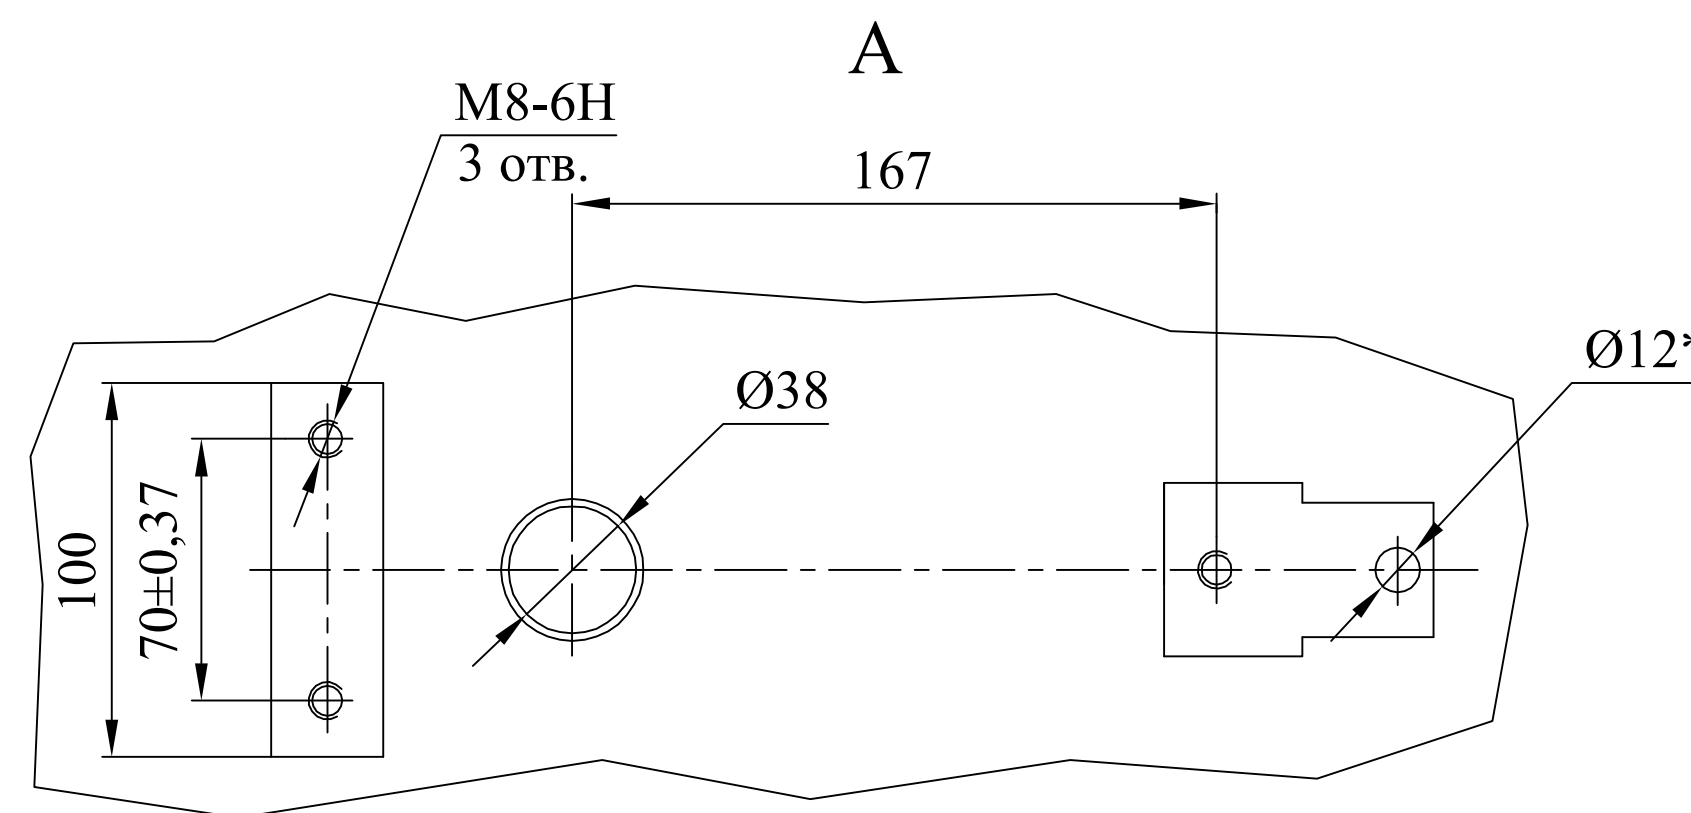

Расположение контактов на блоке управления со стороны штырей

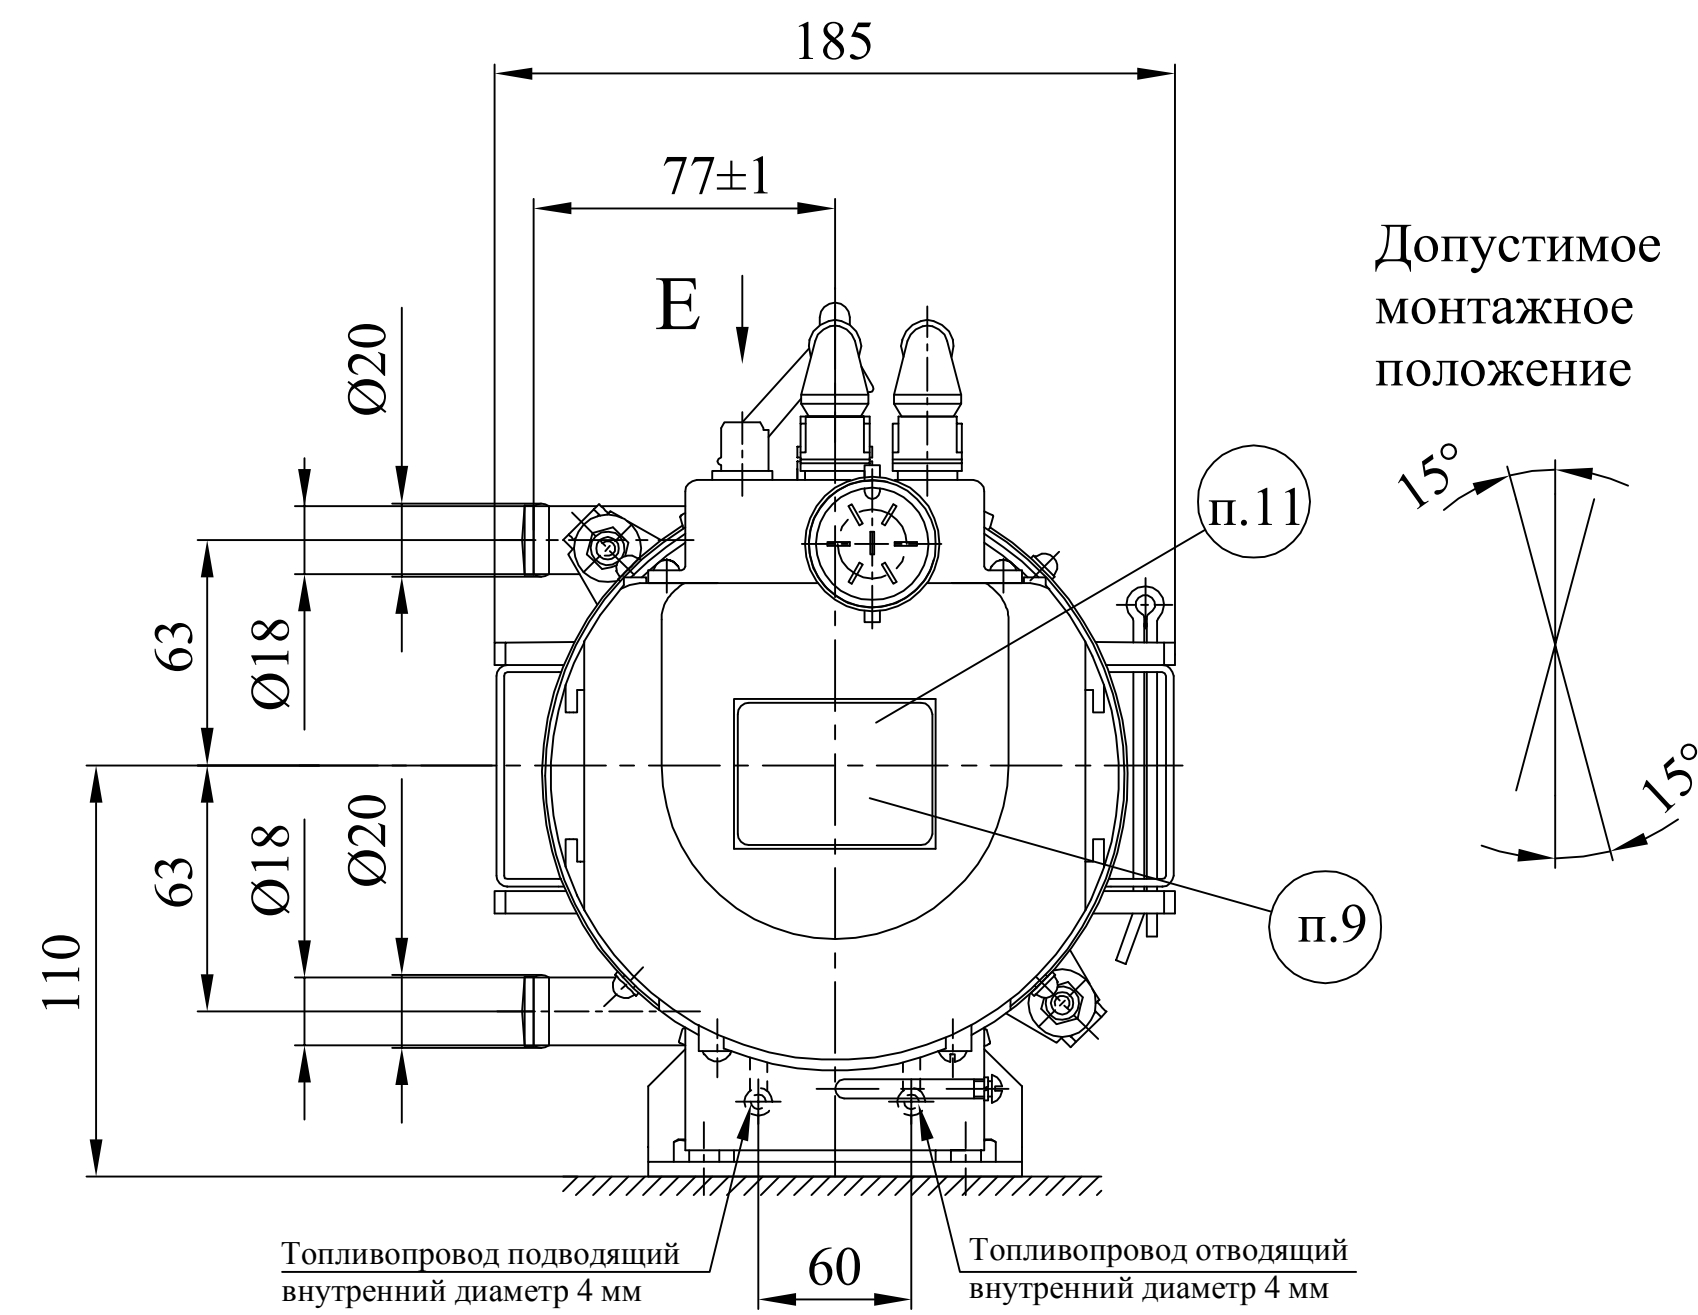

Номер контакта	Адрес
1	
2	LIN
3	Контрольная лампа
4	+ 24 В
5	Вкл/выкл
6	+ 24 В питание пульта управления
7	- 24 В (общий)

- | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|------|--|--|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | 15.8106.000-15 ГЧ | | | | | |
| | | | | | Подогреватель
жидкостный
Габаритный чертёж | Лит. | Масса
0 | Масштаб
15 | Масштаб
1:2 | |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | | |
| Разраб. | Матюнин | | | | | | | | | |
| Пров. | Безз | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | Бирюкова | | | | Лист | Листов | 1 | | | |
| Утв. | Кислицын | | | | | | | 000 "Элтра-Термо" | | |