

Вилка СЦ7.501.607
ТУ4573-002-07585144-99

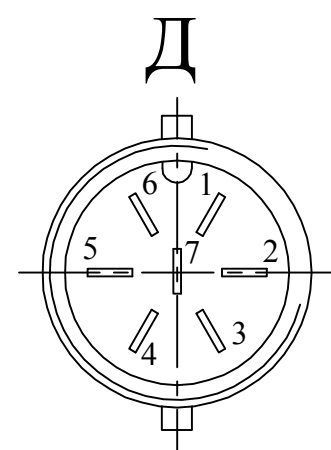
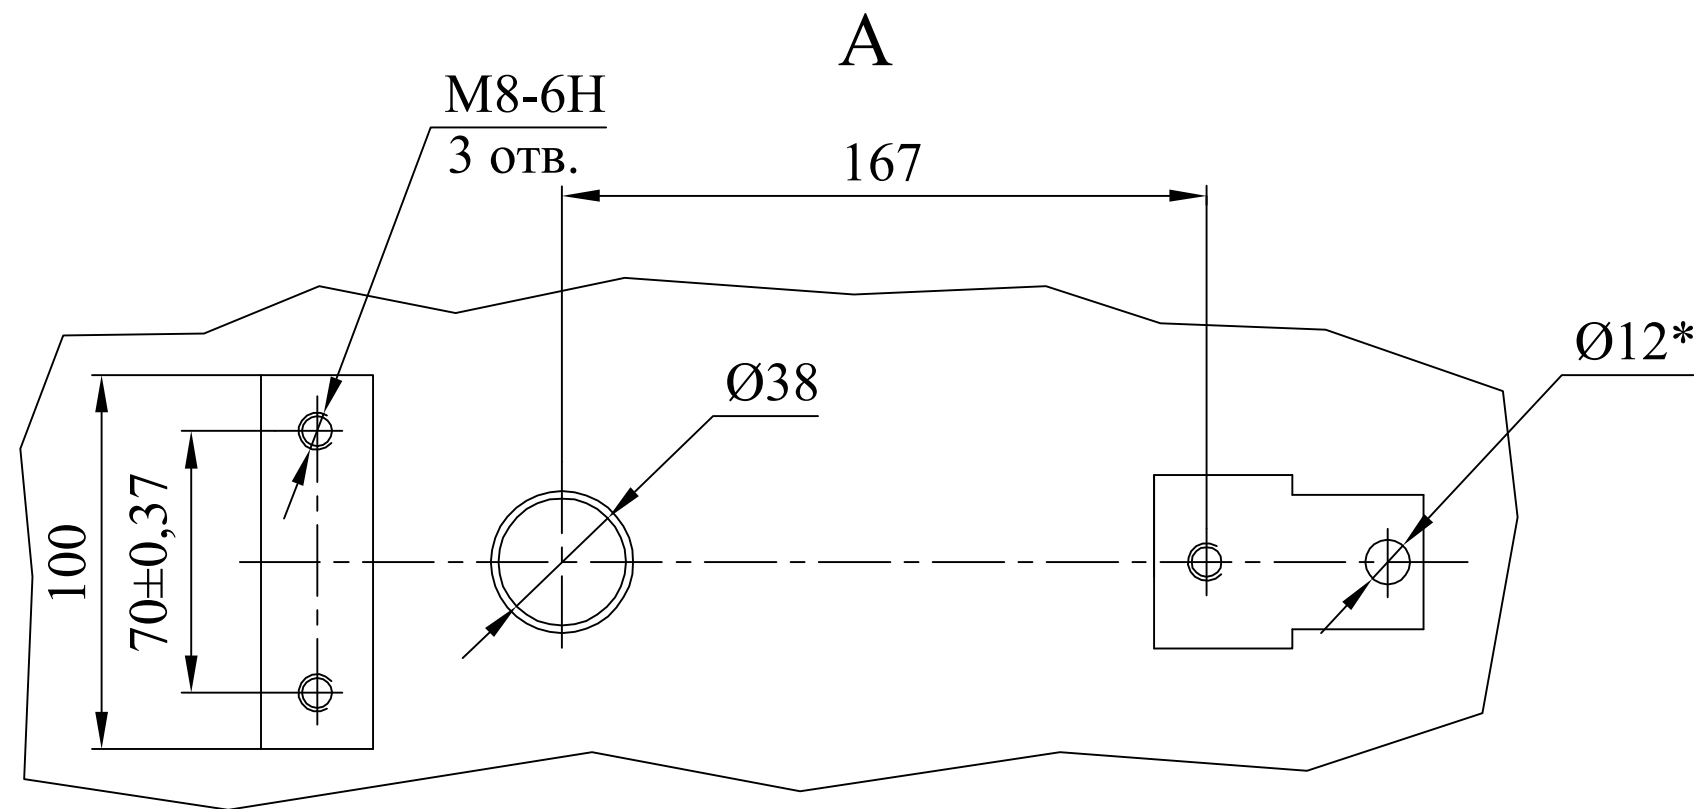
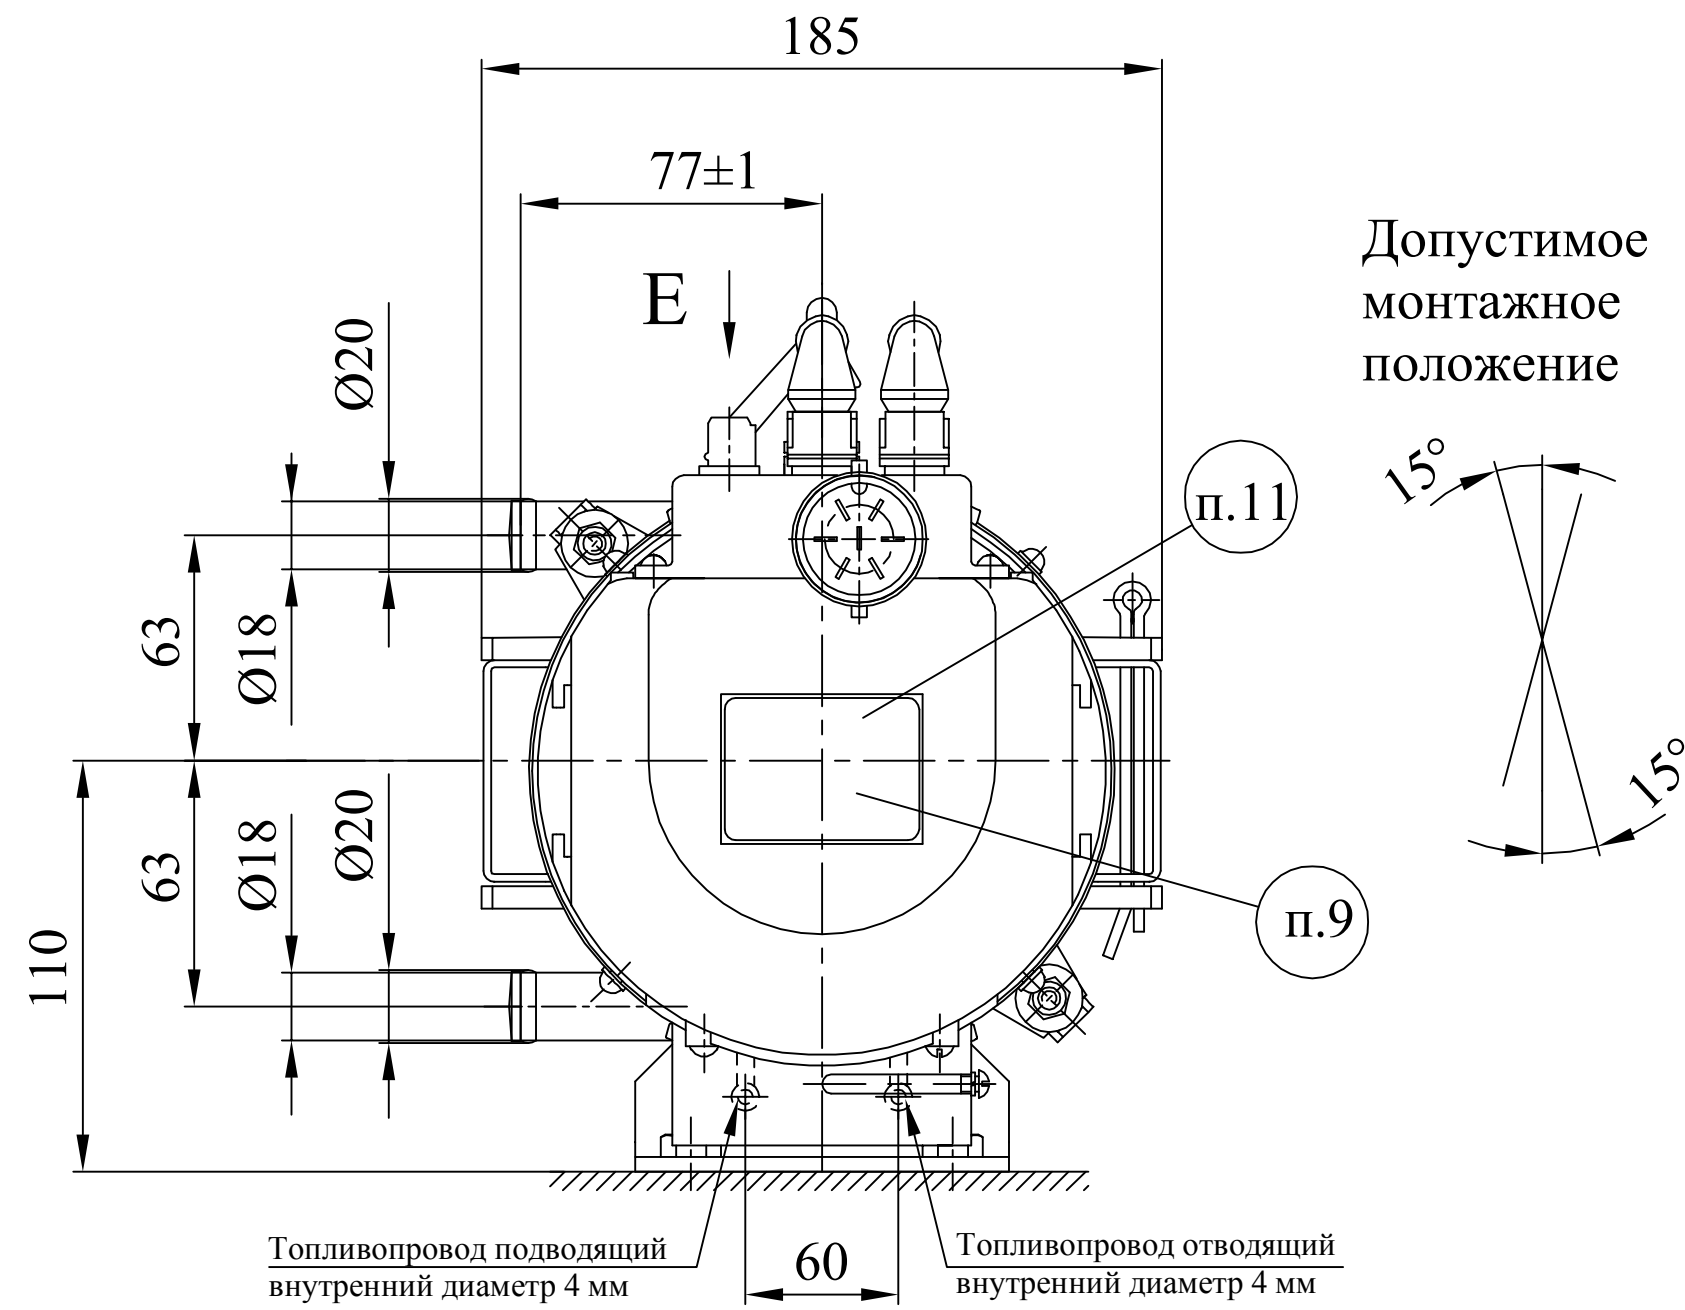
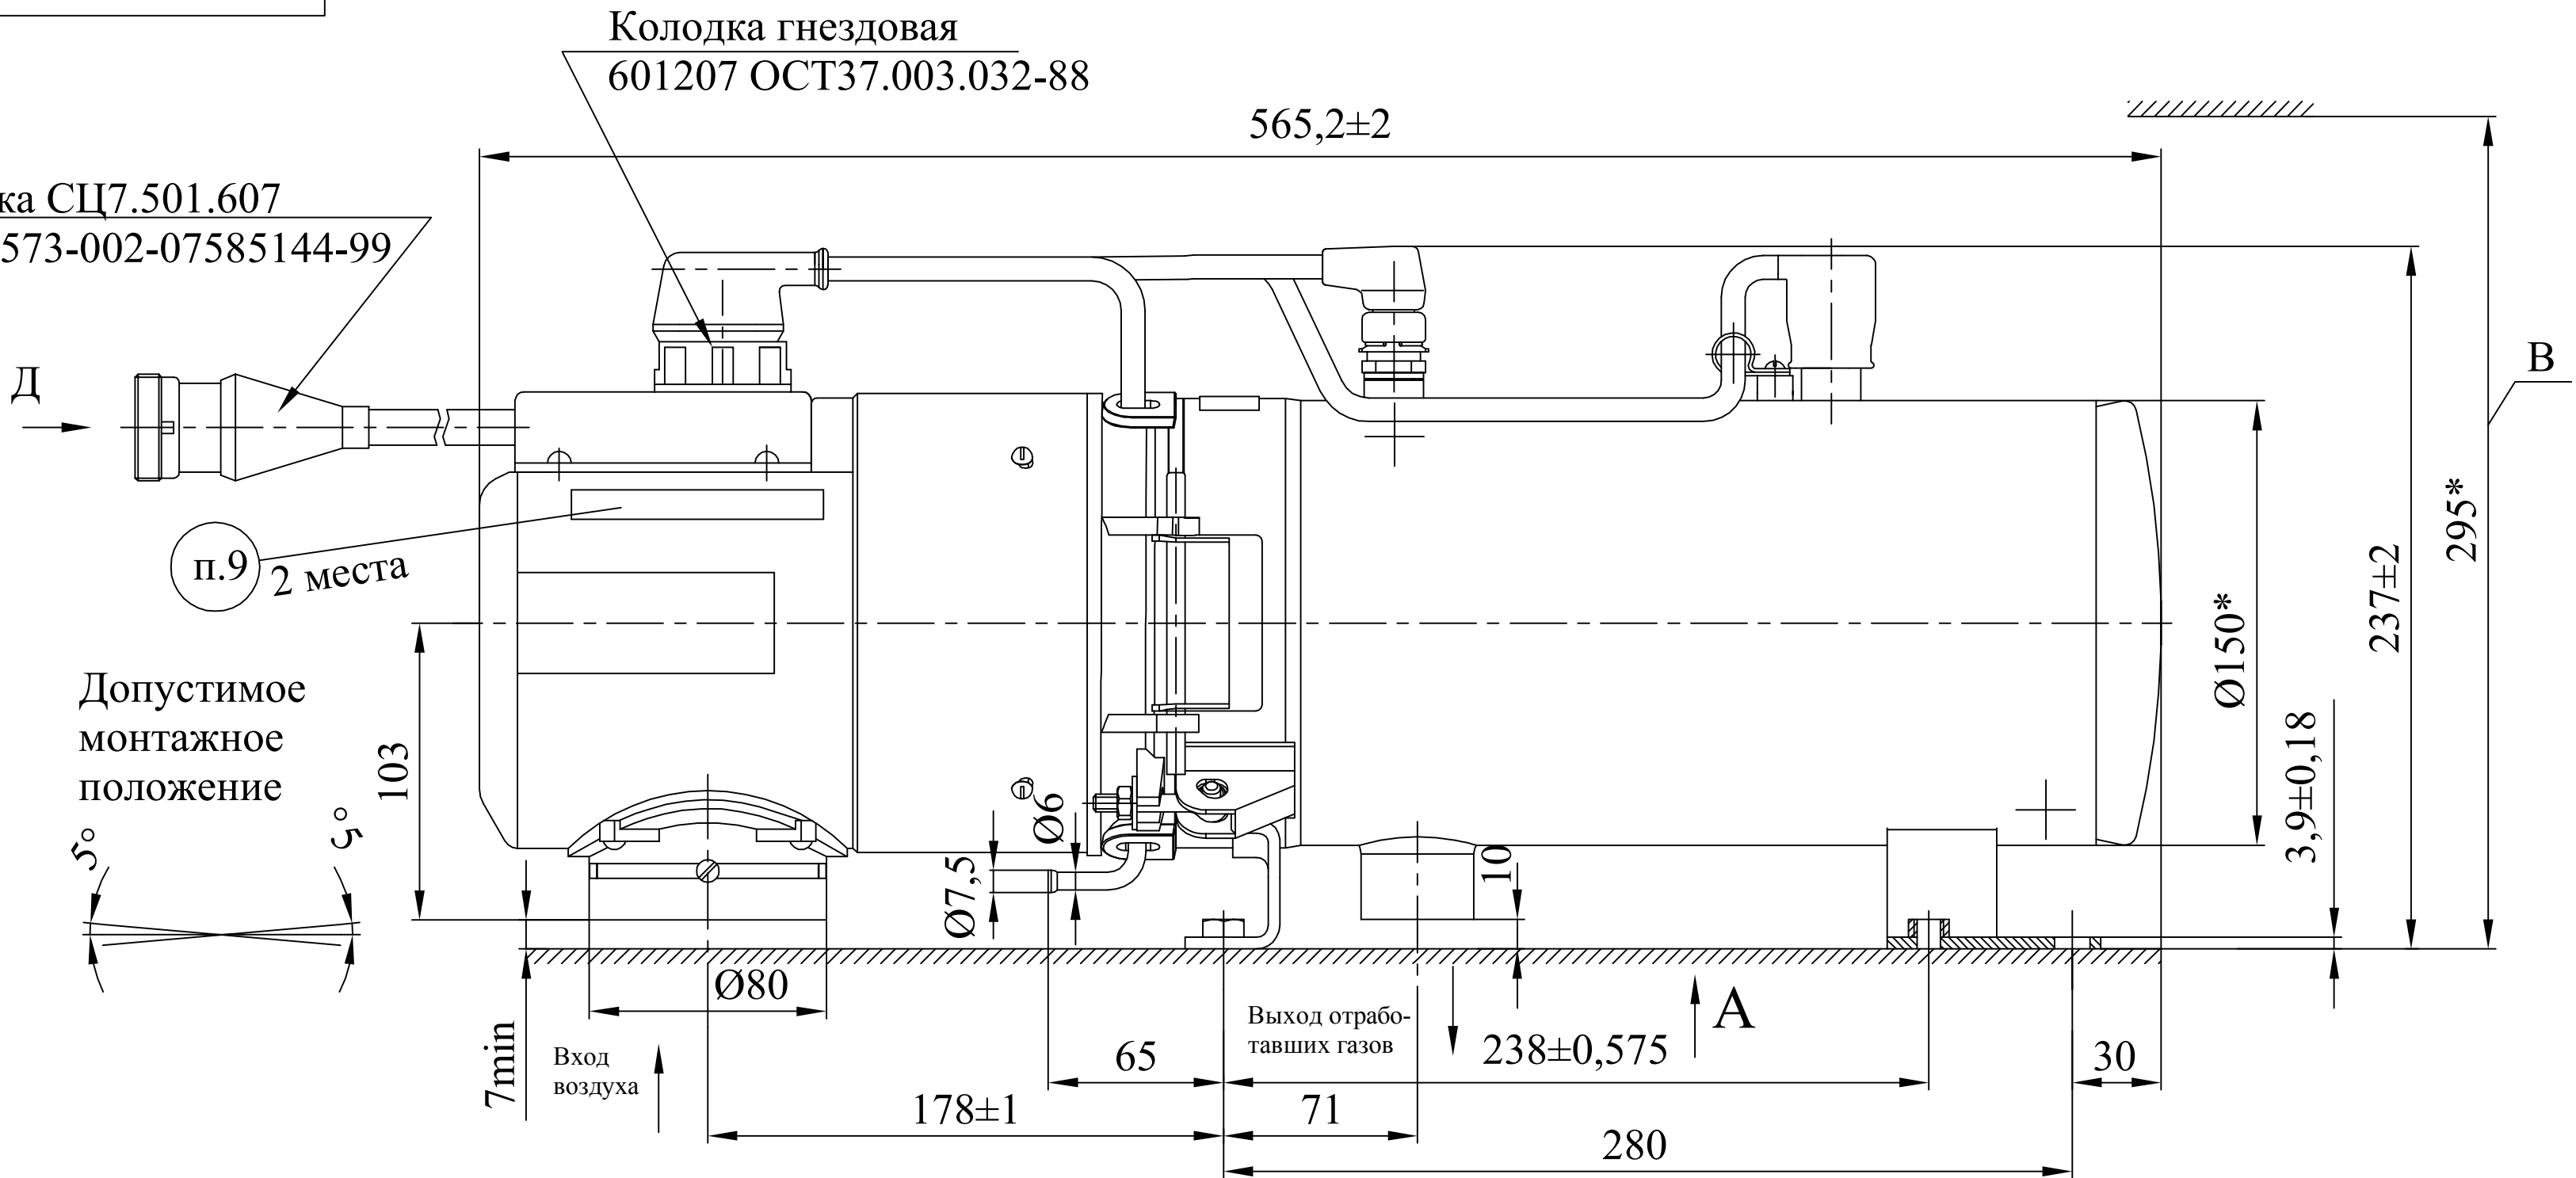


Таблица 2

Номер контакта	Адрес
1	
2	LIN
3	Контрольная лампа
4	+ 24 В
5	Вкл/выкл
6	+ 24 В питание пульта управления
7	- 24 В (общий)

Расположение контактов на блоке управления со стороны штырей

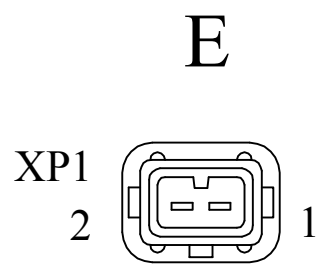


Таблица 1

Номер контакта	Адрес
	Колодка XP1
1	Электронасос (+)
2	Электронасос (-)

Колодка штыревая
501202 ОСТ37.003.032-88

Выход охл.
жидкости

Вход охл.
жидкости

п.7

п.9

п.10

п.10

*Ø8

83

20

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б

400*

234,5*

330,5

220±1

36

Вход охл.
жидкости

Выход охл.
жидкости

п.9

п.7

20

83

44*

357*

250

Б