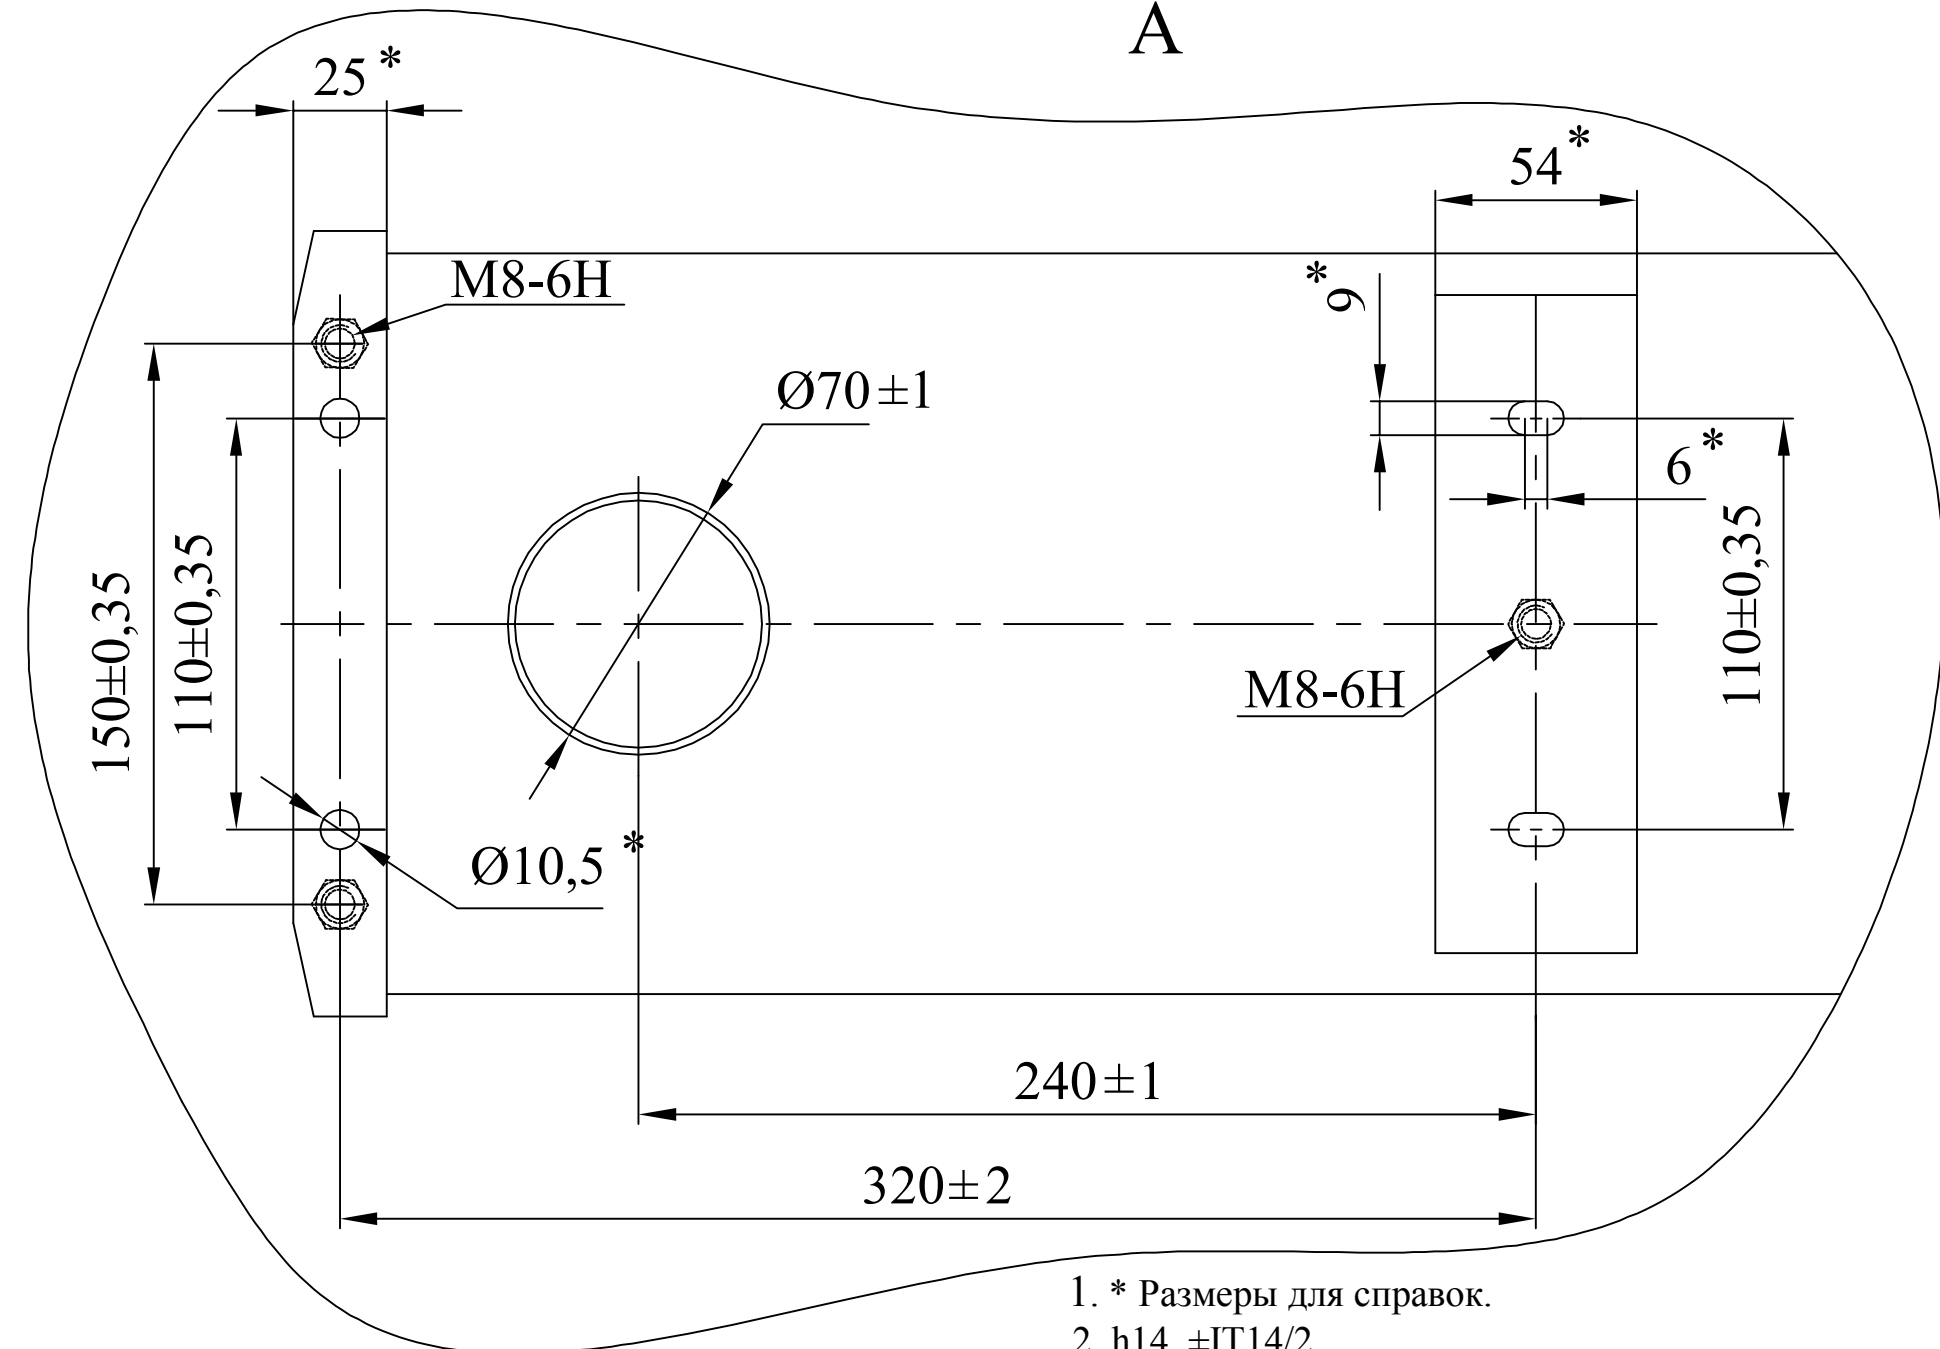


1. * Размеры для справок.
2. h14, ±IT14/2.
3. Размер В - для демонтажа термопредохранителя. Размер Б - для демонтажа камеры сгорания.
4. Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы 141.8106.000-10 Э3 колодками:
XS1 - колодка гнездовая 602608 по ОСТ 37.003.032-88;
XS2 - колодка гнездовая 602606 по ОСТ 37.003.032-88;
XS1 - колодка гнездовая 602602 по ОСТ 37.003.032-88.
5. Параметры подогревателя:
 - Напряжение питания - 24 В.
 - Потребляемая мощность - (130±20) Вт.
 - Расход дизельного топлива - (3,5±0,35) кг/ч.
 - CO₂ от 9 до 12 %.
 - CO не более 0,2 %.
 - Дымность не более 3 (по Бошу).
6. Допустимое рабочее давление жидкости от 40 до 200 кПа (от 0,4 до 2 кгс/см²).
7. Температура срабатывания термопредохранителя (103±5)°С.

Остальные технические требования по ТУ 4591-005-00231165-95.

6. Датчик температуры Г монтировать на входном или выходном патрубке по требованию заказчика.

					141.8106.000-10 ГЧ
					Подогреватель жидкостный Габаритный чертеж
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Матюнин	п/п	15.02.09		
Пров.	Бевз	п/п	25.02.09		
Т. контр.					
Нач. отд.					
Н. контр.	Бирюкова				
Утв.	Кислицын	п/п	25.02.09		
					Лит.
					Масса
					Масштаб
					0:
					27
					1:2
					Лист
					Листов 1
					000 "Элтра-Термо"