




16ЖД24.8106.000-04 ГЧ

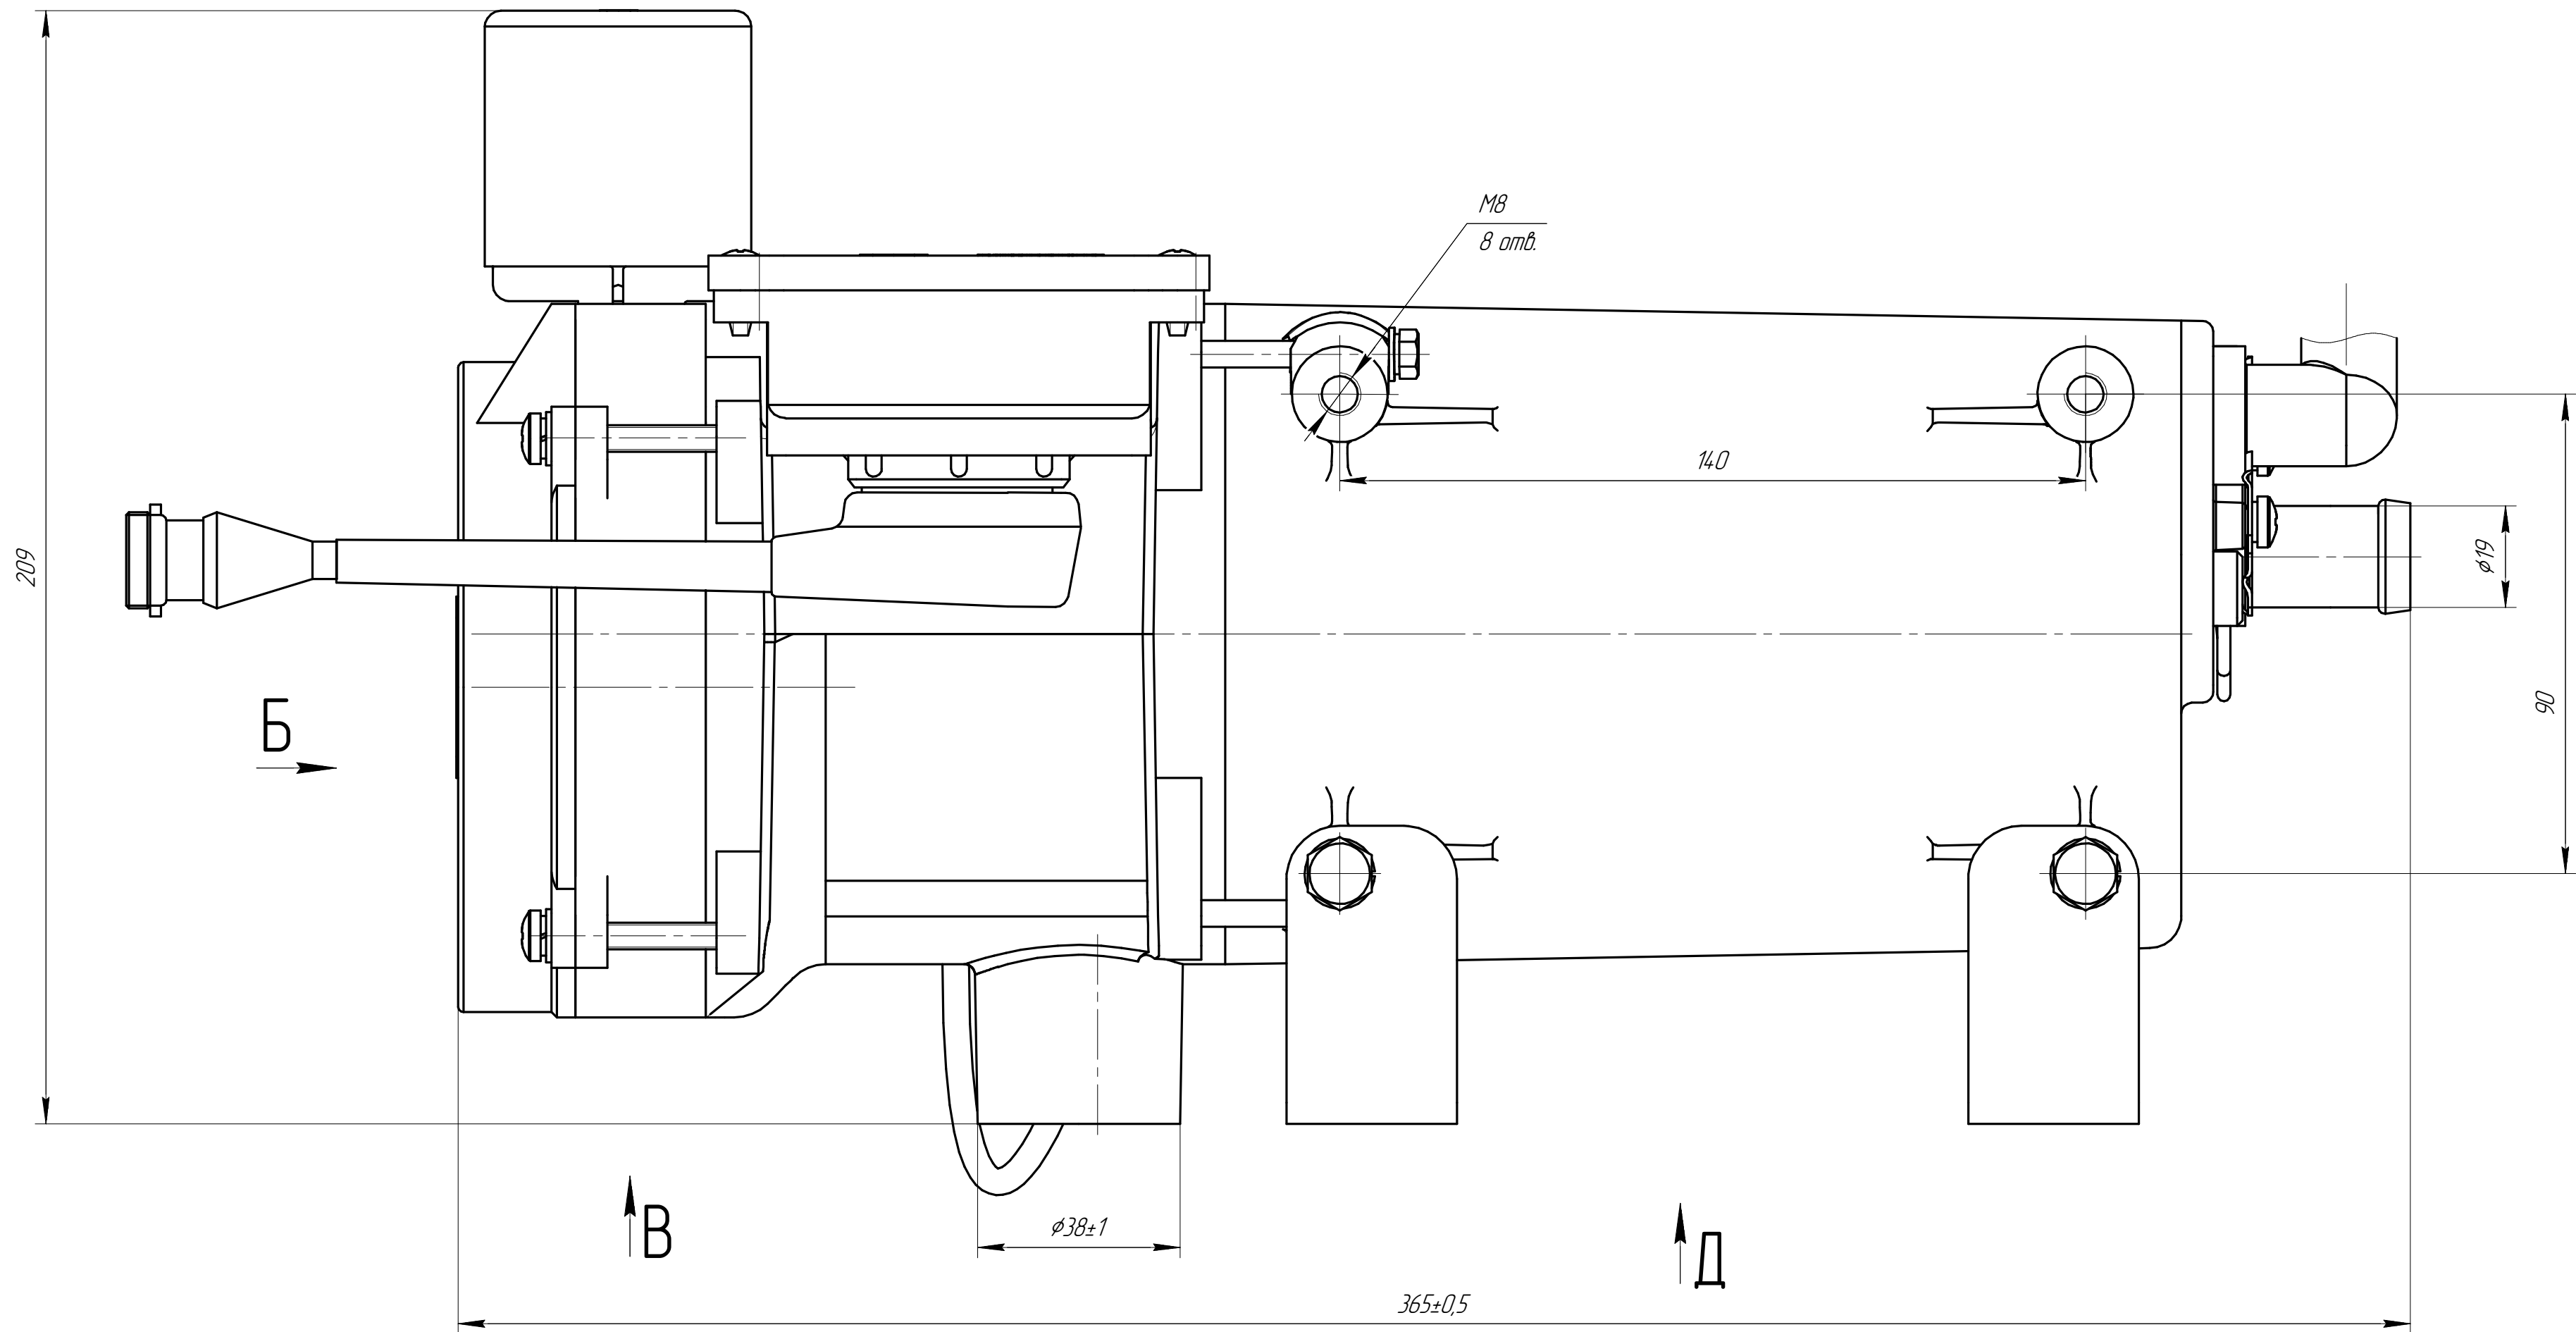


A

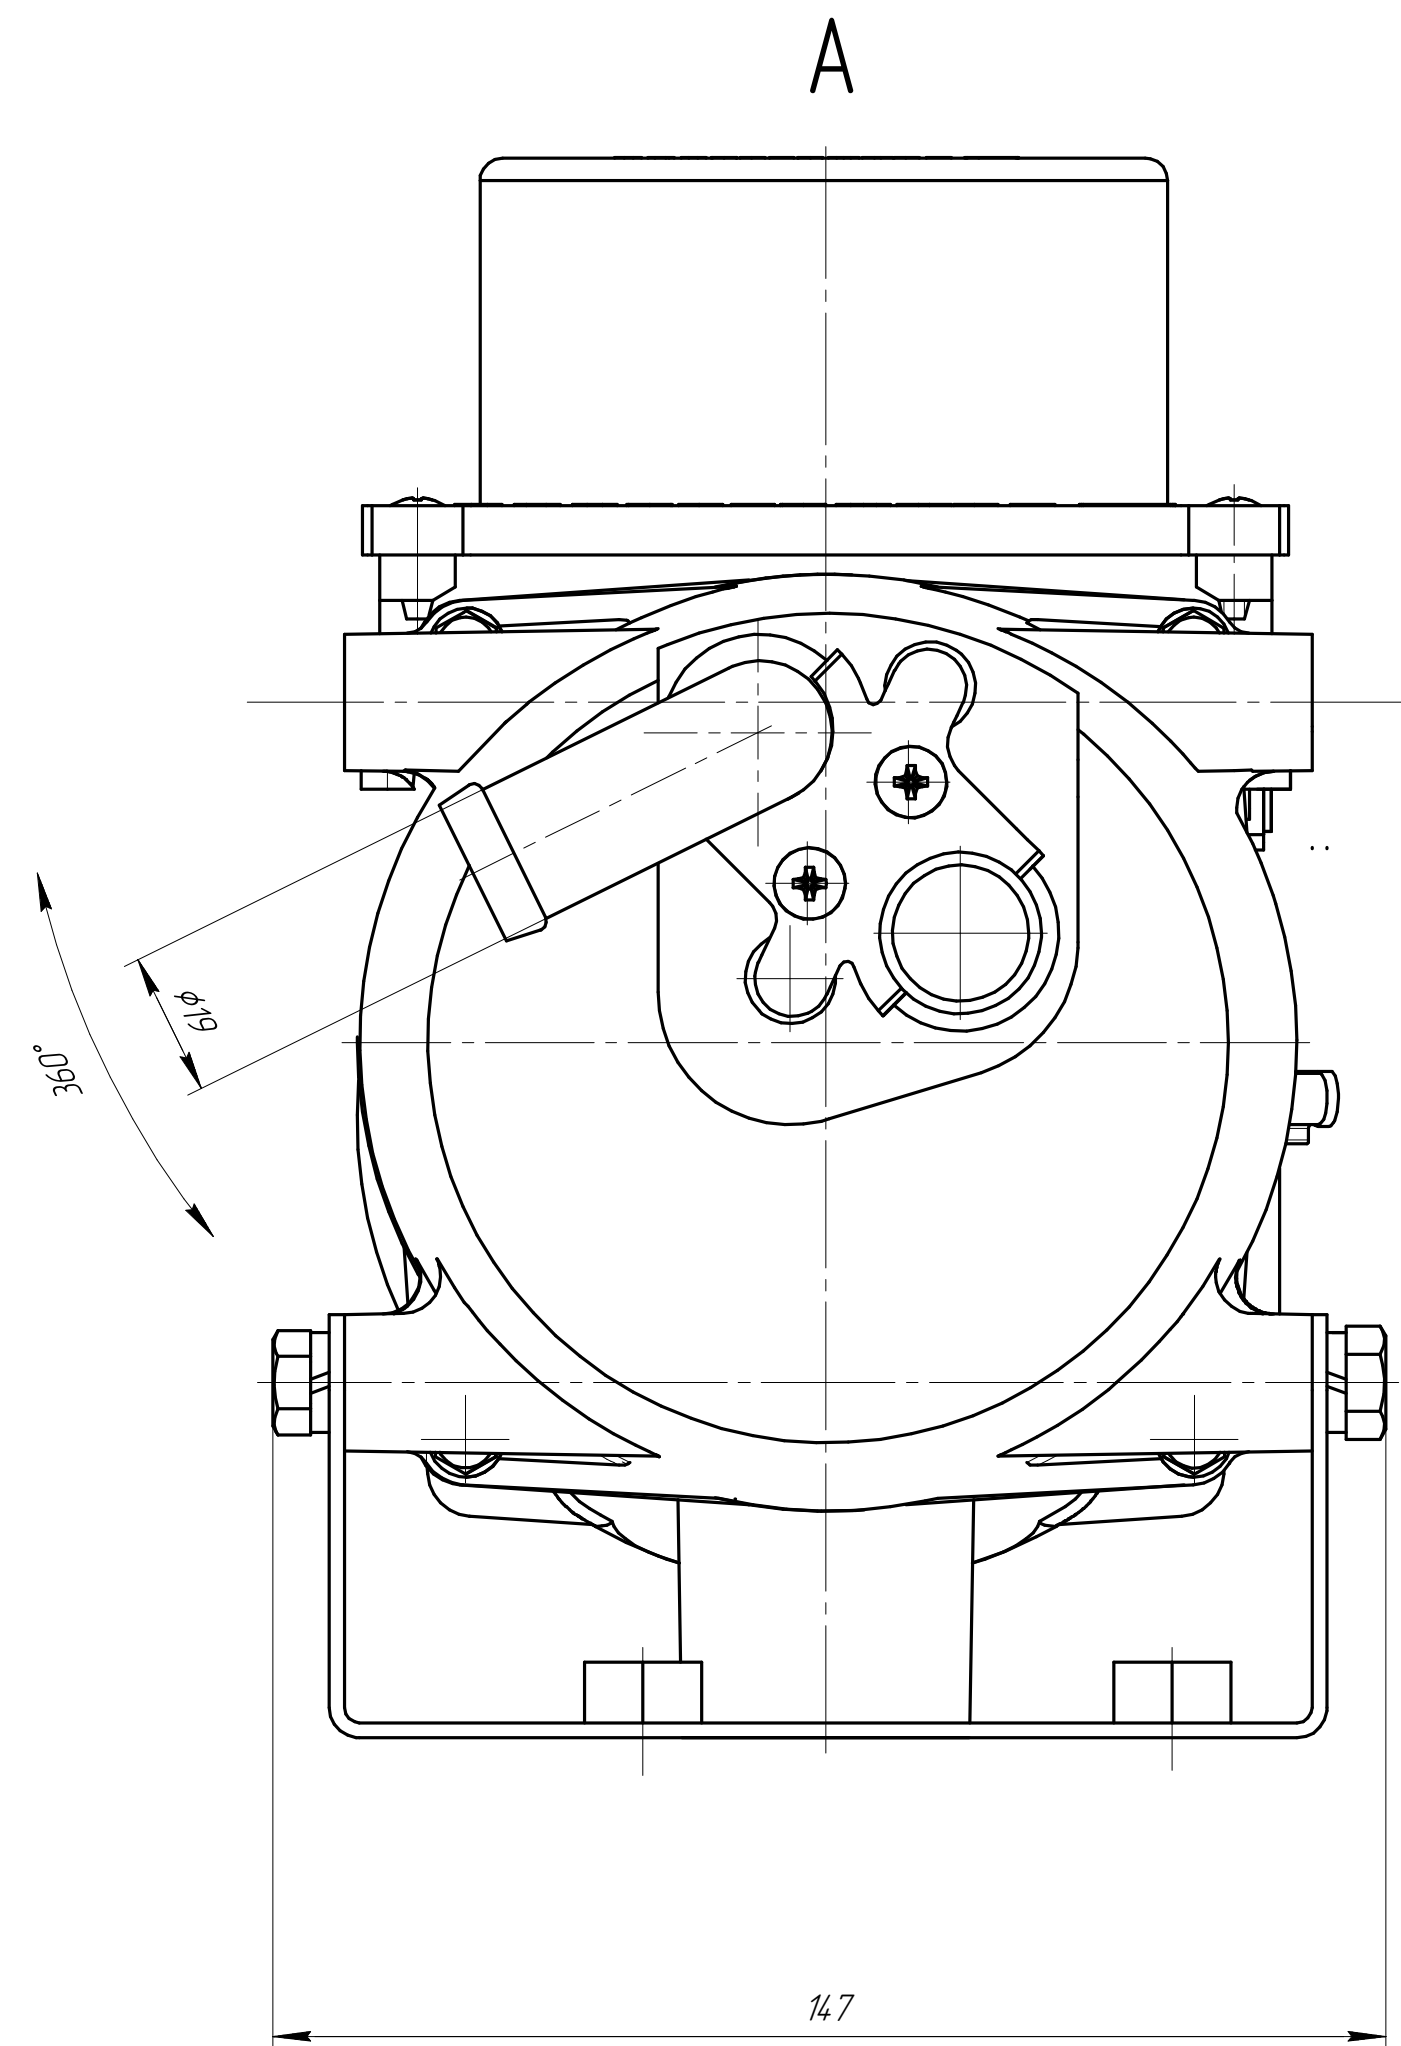

Г(2:1) ХРЗ

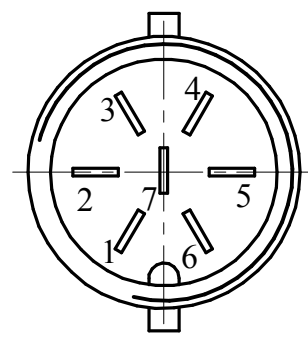


Д

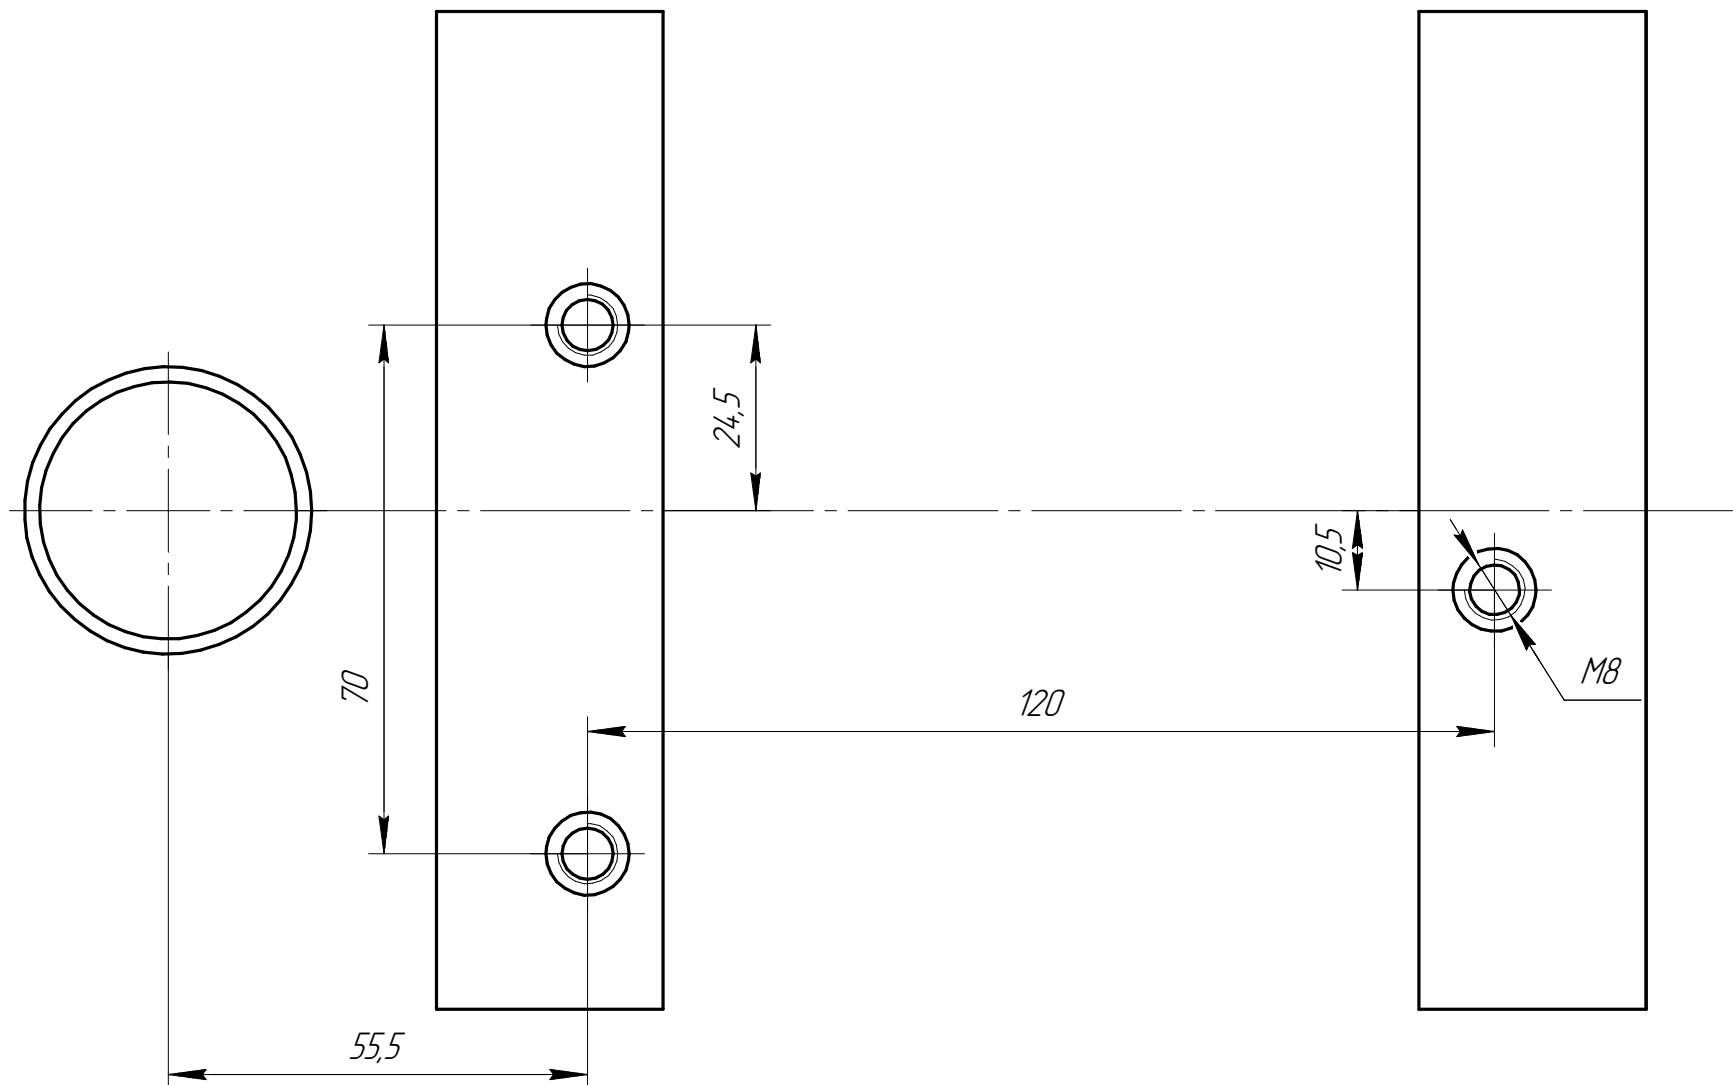

501207 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

В

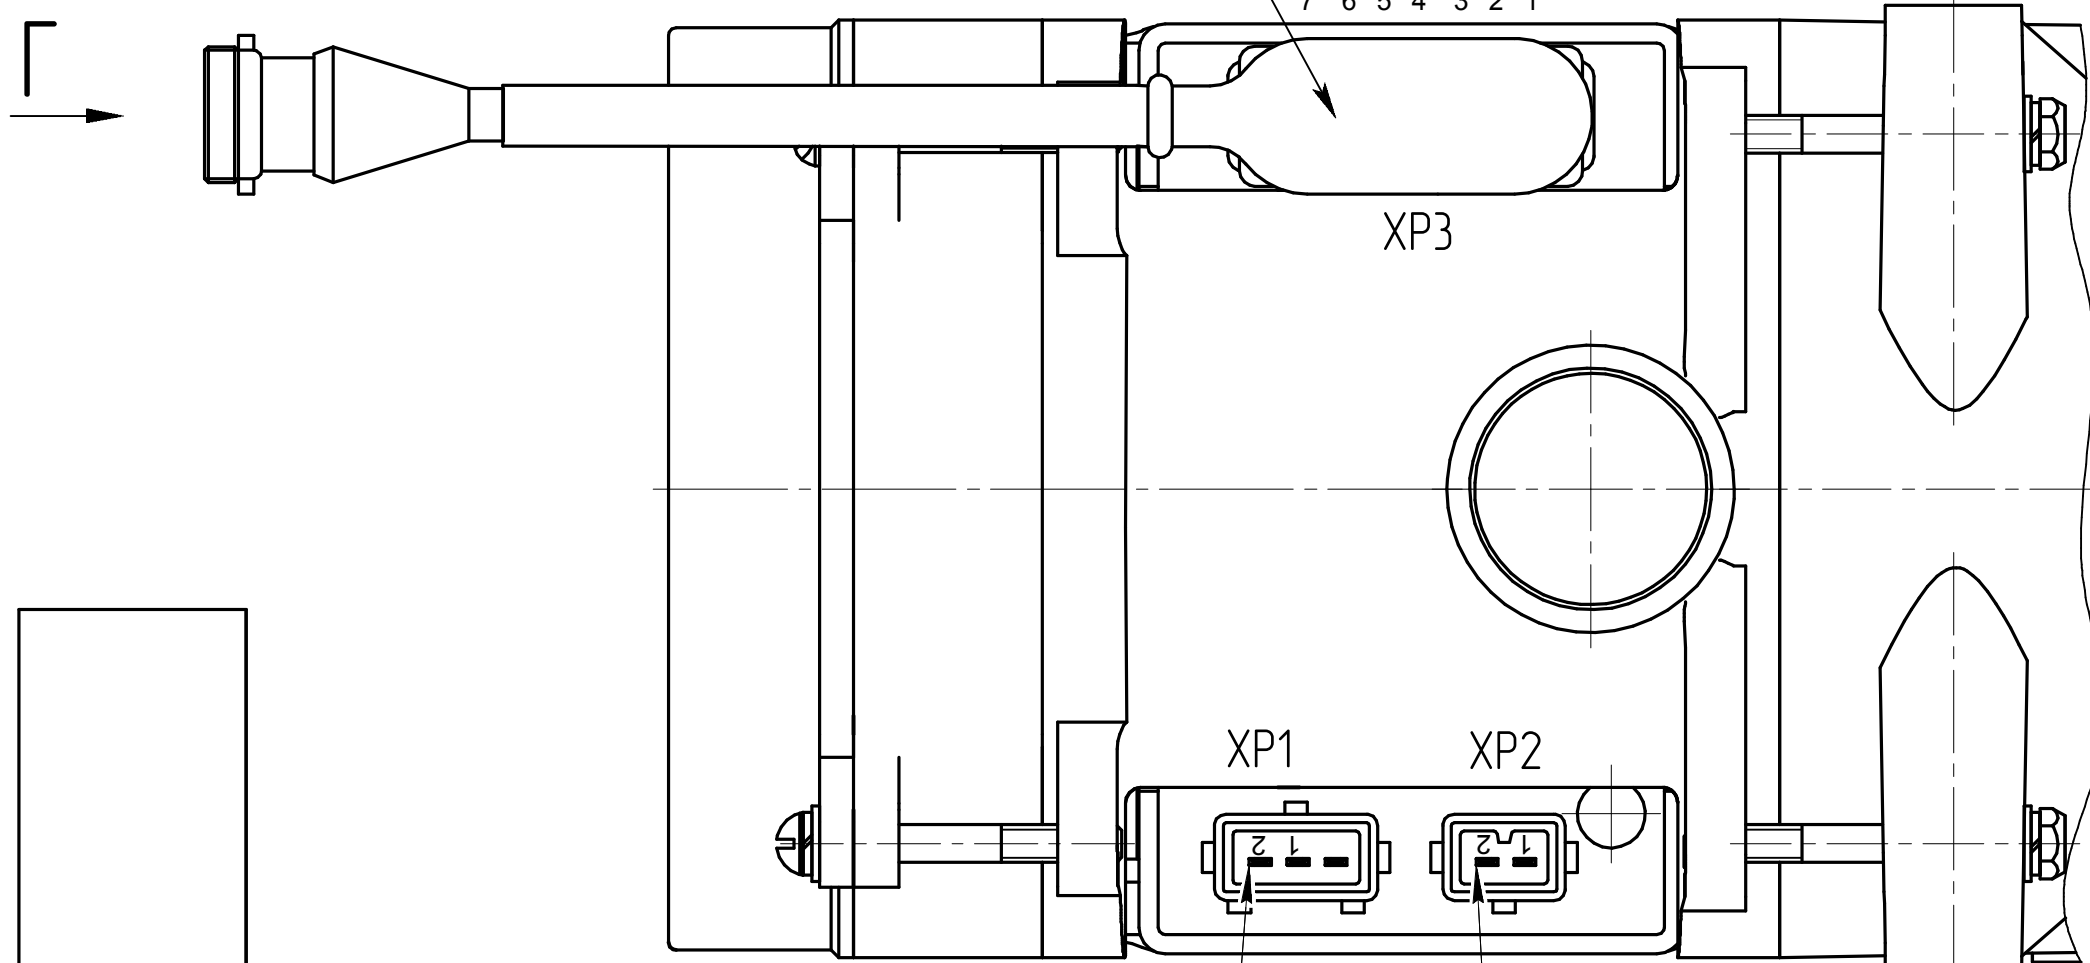

XP3

XP1

XP2

501203 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

501202 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

Таблица исполнений


Исполнение	Теплопроизводительность, кВт	Потребляемая мощность, Вт	Расход топлива, л/ч	Напряжение питания, В
Stream 90	9±0.9	90	11	24
Stream 120	12±1.2	110	14.6	24
Stream 160	16±1.6	130	19.5	24

Номер контакта	Адрес
1	Колодка ХР1
2	Топливный насос (+)
3	Топливный насос (-)

Номер контакта	Адрес
1	Колодка ХР2
2	Электронасос (+)
3	Электронасос (-)

Номер контакта	Адрес
1	Колодка ХР3
2	Реле
3	ЛН
4	Реле
5	+24В
6	+24В питание пульта управления
7	-24В (общий)

Б

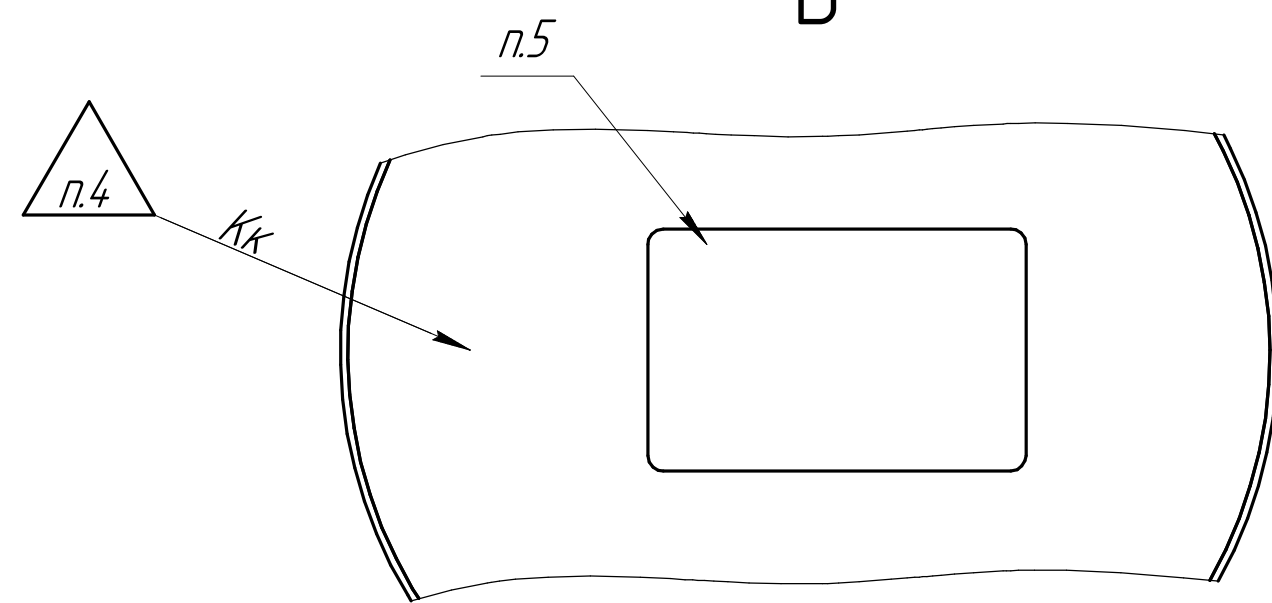

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002.
- Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы в соответствии с 16ЖД24.8106РЗ.
- Присоединительные колодки: колодка гнездовая 601202, 601203 по ОСТ37.003.032-88. Розетка СЦ7.601607 ТУ4573-002-07585144-99.
- Клеймо ОТК.
- Товарный знак завода изготовителя, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления подогревателя указаны на табличке.
- Название подогревателя в зависимости от исполнения см. табл. исполнений.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16ЖД24.8106.000-04 ГЧ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Виноградов				Жидкостный подогреватель-отопитель			1:1
Проб.	Тихонов				Габаритный чертеж			
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.	Утв.	Тихонов						АО "ЭЛТРА-Термо"